



ATENÇÃO:

- Desconectar da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- A instalação e manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado.
- Observar as recomendações, advertências e cuidados relacionados à segurança de pessoal e equipamentos, bem como leis, códigos e procedimentos gerais e locais de saúde e segurança.
- Produto destinado à utilização em instalações de baixa tensão.

WARNING:



- Disconnect from the mains before carrying out any work on this equipment.
- Installation and maintenance to be performed by authorized personnel only.
- Observe all recommendations, warnings and cautions relating to safety of personnel and equipment as well as general and local health and safety laws, codes and procedures.
- Product intended for use in low voltage installations.

ATENCIÓN:

- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en esto equipamiento.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal autorizado.
- Observar todas las recomendaciones, advertencias y precauciones relacionadas con la seguridad del personal y el equipo, así como las leyes, códigos y procedimientos generales y locales de salud y seguridad.
- Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

WARNUNG:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Arbeiten an diesem Gerät durchführen.
- Installation und Wartung dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Beachten Sie alle Empfehlungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit von Personal und Ausrüstung sowie die allgemeinen und örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, -vorschriften und -verfahren.
- Produkt zur Verwendung in Niederspannungsinstallationen.

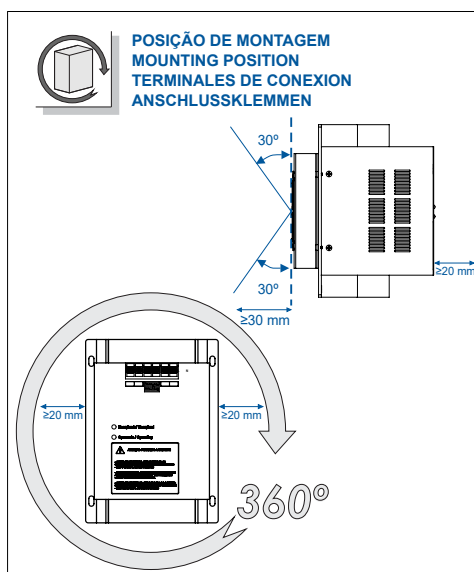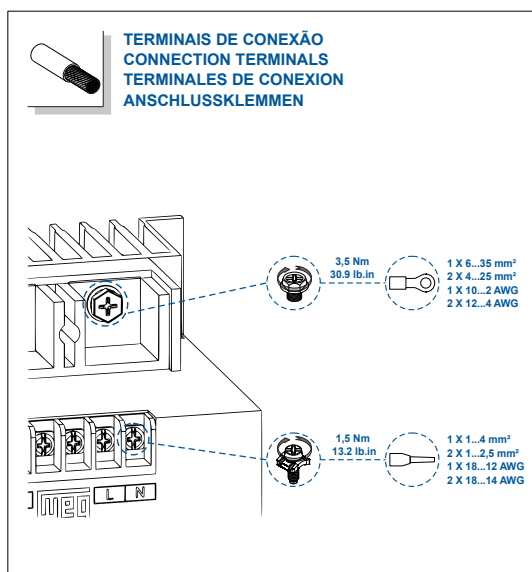



PONTOS DE FIXAÇÃO
FIXATION POINTS
PUNTOS DE FIJACIÓN
FIXIERUNGSPUNKTE



FIXAÇÃO: A fixação é realizada com parafusos M6 nas extremidades do dissipador.

FIXING: Fixing is carried out with M6 screws at the ends of the heatsink.

FIJACIÓN: La fijación se realiza con tornillos M6 en los extremos del dissipador.

BEFESTIGUNG: Die Befestigung erfolgt mit M6-Schrauben an den Enden des Kühlkörpers.

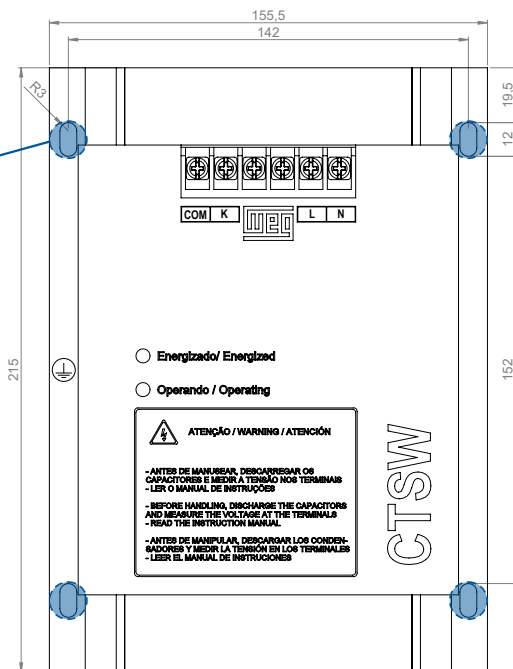


DIAGRAMA ELÉTRICO
ELECTRICAL DIAGRAM
DIAGRAMA ELECTRICO
ELEKTRISCHES DIAGRAMM



ATERRAMENTO: Ponto de conexão obrigatória ao terra de proteção, localizado no dissipador.

GROUNDING: Mandatory connection point to the protection earth, located on the heatsink.

PUESTA A TIERRA: Punto de conexión obligatoria a tierra de protección, situado en el dissipador.

ERDUNG: Obligatorischer Verbindungspunkt zur Schutz Erde am Kühlkörper.

