

Quick Installation Guide

Charging Station for Electric Vehicles (EV)

WEMOB-PARKING G2



Document: 10009936965 / 01

1 SAFETY INSTRUCTIONS

All safety procedures described in this quick installation guide and in the installation and operation manual for the WEMOB-PARKING G2 electric vehicle charging station must be followed. The recommended procedures aim at protecting the user against death, serious injuries and considerable material damages. Also follow the electrical installation standards applicable in your place.

1.1 GENERAL INFORMATION

This quick installation guide contains the basic information required for the installation, configuration and operation of the WEMOB-PARKING electric vehicle charging station.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS


DANGER!

- Only qualified personnel, familiar with the charging station and related equipment, must plan or execute the installation, startup, operation and maintenance of this equipment.
- Such personnel must follow all the safety instructions contained in this guide, in the installation and operation guide and/or defined by local regulations.
- Failure to comply with the safety instructions may result in death, serious injury and/or equipment damage.
- A damaged charging station must be removed from service and repaired. The repair must be carried out by the manufacturer or its representative only. No changes or modifications to the charging station are permitted.
- Always disconnect the general power supply before touching any electrical part in connection with the electric vehicle charging station.

1.3 PACKAGE CONTENT

- WEMOB-PARKING G2 electric vehicle charging station.
- Installation kit: (04) self-tapping screws 4.8 x 38 mm [0.20 x 1.50 in], (04) plastic plugs Ø 8 mm [0.31 in], (01) "L" torx T20 wrench, (04) rubber sealing rings, (01) metal mounting bracket, (02) sealing rubber plugs Ø 33.4 mm [1.31 in].
- (02) supports for winding cables.
- Quick installation guide.

1.4 RECEIVING AND STORAGE

The WEMOB-PARKING charging station is supplied packed in a cardboard box. This package contains a label outside describing the main characteristics of the product: model, WEG stock item, serial number, manufacturing date etc.

Check if:

- The identification label matches the purchased model.
- Damages occurred during transportation. If any problem is found, contact the carrier immediately.
- If the WEMOB-PARKING charging station is not installed immediately, keep it in the packaging closed and store it in a clean, dry place with temperature between -25 °C and +80 °C (-13 °F to 176 °F).

In order to open the package:

1. Place the package on a table.
2. Open the package.
3. Remove the product.

2 OVERVIEW

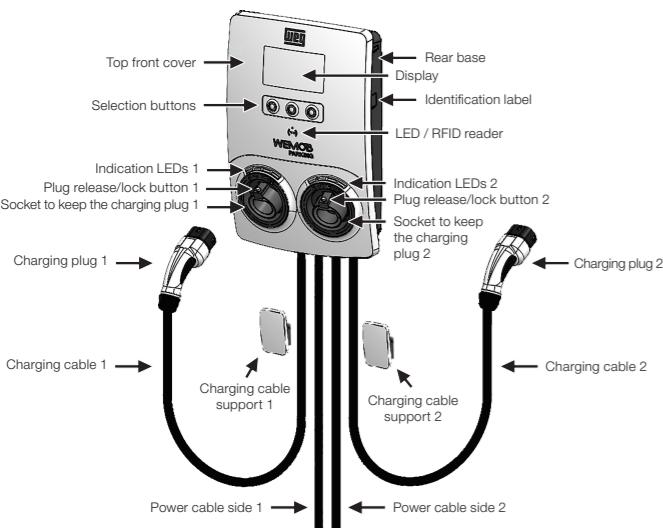


Figure 2.1: WEMOB-PARKING overview



- NOTE!**
- Some models of WEMOB-PARKING charging stations may not have a display and selection buttons.
 - Power cables are not included with the product.

3 INSTALLING

The directions and suggestions must be observed to ensure the operation and safety of people and equipment. The procedures are divided into:

- Mechanical Installation.
- Electrical installation.

4 MECHANICAL INSTALLATION

The WEMOB-PARKING charging station is designed for indoor or outdoor operation, for mounting on garage or parking garage walls, poles, columns and the like. Therefore, it is necessary to ensure some specifications to protect the device in its installation site.

4.1 ENVIRONMENT CONDITIONS

The following criteria must be observed when selecting the appropriate installation location:

- To ensure a secure mounting, check the condition of the wall before the installation.
- The mounting surface must be stable and resistant enough to withstand mechanical forces.
- Do not install the charging station on horizontal or inclined surfaces.
- Do not install the charging station in areas at risk of flooding.
- Avoid mounting the station on unstable, moving or uneven surfaces.
- Avoid mounting the equipment below hanging objects or furniture that may fall and damage it.
- If the screws and plugs included in the installation kit are not suitable for the surface, provide fastening hardware specific to the surface type.
- Determine the vehicle parking position to make sure that the station charging cable reaches the electric vehicle charging socket.
- Do not install the charging station near pedestrian and/or vehicle traffic routes, where the charging cable crosses such routes.
- If installed on a column, pole or the like, provide a minimum clearance of 1 m (3.28 ft) around the station to allow users to circulate. It is recommended to provide a barrier to prevent vehicles from colliding with the station.

Environmental conditions for operation:

- Temperature: -25 °C to 50 °C (-13 °F to 122 °F).
- Air relative humidity: 5 % to 95 % non-condensing.
- Maximum altitude: 2000 m (6562 ft) above sea level - rated conditions. For applications at higher altitudes, contact WEG.

To ensure proper operating conditions and a longer service life of the station, the following requirements must be observed:

- Do not install the station in a closed box or near appliances that emit heat.
- Do not install the station in environments without air circulation.
- If possible, protect the charging station from direct exposure to sunlight, rain, excessive humidity, sea air, thunderstorms or other adverse weather conditions.
- Do not spill water or other liquids inside the equipment.
- Avoid exposure to flammable, explosive or corrosive gases, vapors or liquids.
- Do not expose it to excessive vibration.
- Do not expose the charging station to dust, metallic particles or oil mist.
- Avoid exposure to strong water jets, such as a pressure washers, garden hoses etc.
- Periodically clean the outside of the station, the cable and the charging plug.
- Perform the cleaning with the station turned off.
- Never perform the cleaning while the electric vehicle is being charged.
- To perform the cleaning, use a soft, dry cloth only.
- Do not use abrasive cloths, sponges or detergents.
- Do not use solvents or chemicals.
- If the charging station is very dirty, use a cloth slightly moistened with water to remove dust and accumulated dirt.

4.2 POSITIONING

Choose a flat vertical mounting surface, stable and resistant enough to withstand the mechanical forces, with at least 500 mm [19.68 in] clearance on the sides and 200 mm [7.87 in] on top of the charging station for ventilation and storage of the charging cable after use. Wind it up the charging cables around the cable supports.

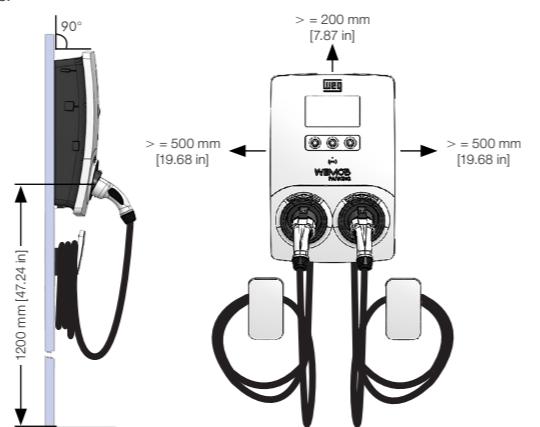


Figure 4.1: Mounting position and spacing of the WEMOB-PARKING



- NOTE!**
- We recommend mounting the charging station at a height where the charging socket is 1.2 meter (3.94 ft) above the ground. Please, note that local regulations may limit this height.

4.3 MOUNTING



- ATTENTION!**
- Before installing the charging station, make sure that there are no electrical cables, conduits, water pipes, gas pipes or other obstructions near the drilling points.

The WEMOB-PARKING charging station can be mounted in different ways to meet the needs of the installation site. For environments that require greater security, the station has internal fixations (I1, I2, I3 and I4), accessible only by opening the front cover. In other environments, the station can be mounted without opening the front cover, with screws accessible from the outside (E1, E2, E3 and E4), (E1, E2, E5 and E6) or using a metal bracket (E1, E2, E7 and E8), which guarantees a better fixation.


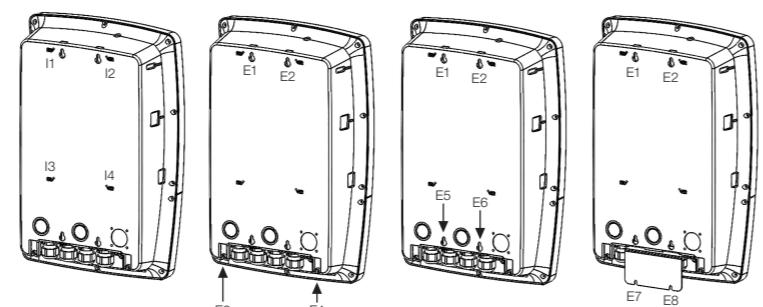


Figure 4.2: WEMOB-PARKING mounting methods

3. Mark the four (04) holes on the surface (I1, I2, I3 and I4), pay attention to the distance between the holes, the installation height and leveling. If necessary, use a spirit level.

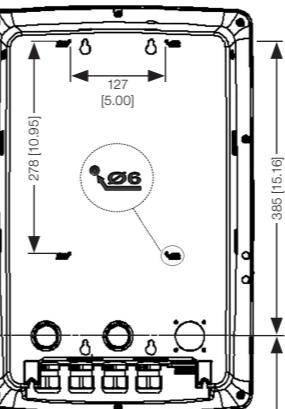


* Dimensions in mm [in]

4. Using a drill with a Ø 8 mm [0.31 in] drill bit, make the four (04) holes.
5. Insert the four (04) Ø 8 mm [0.31 in] plastic plugs into the holes.
6. Using the T20 torx "L" wrench, remove the twelve (12) screws on the lower side of the upper and lower front covers. Start the removal by the top cover.

7. Remove the upper and lower front covers by pulling them forward.




- ATTENTION!**
- To remove the upper and lower front covers, first loosen the cable harnesses from the selection buttons and LEDs on the control board.

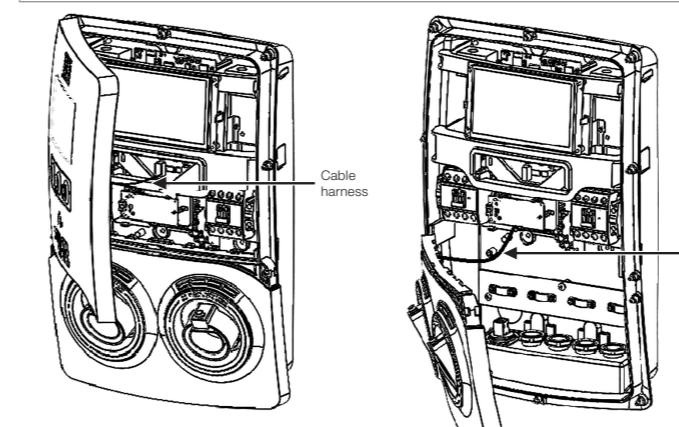


8. Put the cover in a safe place, without risk of falling and not subject to impacts.
9. Place the charging station close to the surface and align the holes in the rear base with the holes in the wall.

10. Insert the sealing rings into the four (04) screws, align the screws with the holes and tighten them.

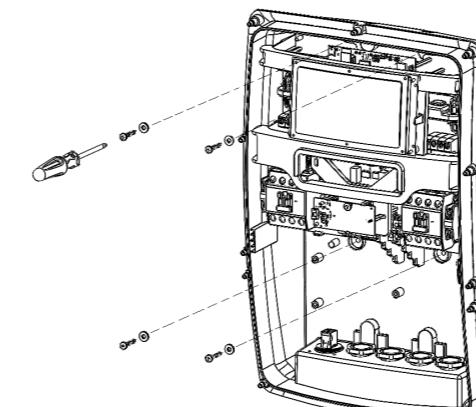

- ATTENTION!**
- Be careful not to damage the circuit boards or charging station components.
 - The electronic boards have electrostatic discharge sensitive components. Do not touch the components or connectors directly.
 - Do not overtighten the screws, as you risk damaging the plastic part.
 - The installation surface must be completely flat so that it does not allow deformations.

11. After mounting the charging station, reinstall the upper and lower front covers. Start mounting by the lower cover.

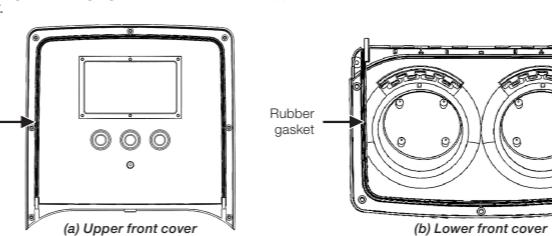


- ATTENTION!**
- Position the rubber gasket of the front covers (upper and lower) correctly.
 - The screws must be tightened in X pattern so that the rubber gasket compresses evenly over the entire length of the covers.
 - If problems are detected in the rubber gasket or in the cable glands, it is recommended to replace the defective part immediately.
 - Any problem with the gaskets may affect the protection rating.

4.3.2 External Mounting

Mounting from the outside of the station does not require opening the front covers. Select one of the three (03) mounting methods presented. Follow the procedures below:


1. For upper mounting, mark the two (02) holes on the surface (E1 and E2).
- For lower mounting without the metal bracket, mark the two (02) holes on the surface (E3 and E4 or E5 and E6).
- For mounting with the metal bracket, mark points E7 and E8. Pay attention to the distance between the holes, the installation height and leveling. If necessary, use a spirit level.

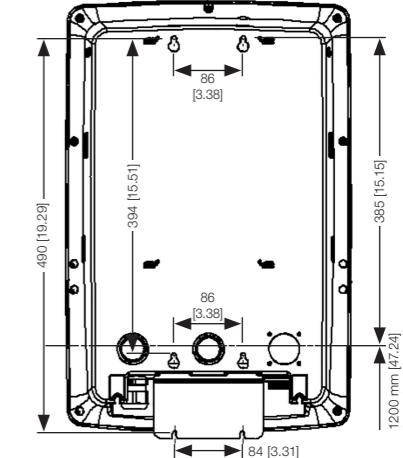


* Dimensions in mm [in]

2. Using a drill with a Ø 8 mm [0.31 in] drill bit, make the four (04) holes.
3. Insert the four (04) Ø 8 mm [0.31 in] plastic plugs into the holes.
4. Insert the two (02) upper screws (E1 and E2) and tighten them leaving a distance of 3.5 mm [0.14 in] from the screw head to the wall.

5. For lower mounting without the metal bracket (a), insert the two (02) screws (E3 and E4) and tighten them leaving a distance from the head of the screw to the wall of 10 mm [0.40 in]. Or, insert the two (02) screws (E5 and E6) and tighten them leaving a distance from the head of the screw to the wall of 3.5 mm [0.14 in] (b).

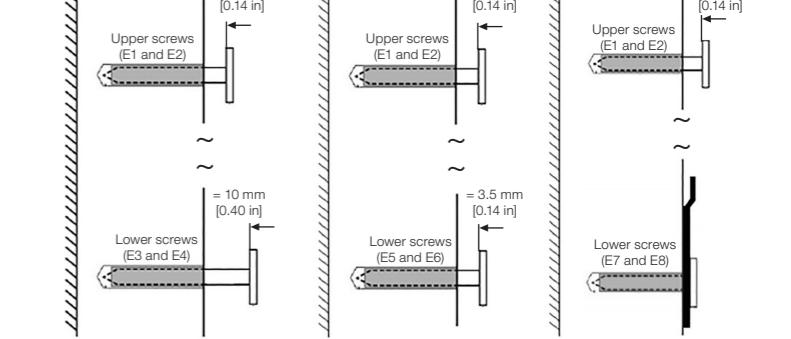

6. Bring the charging station close to the upper fixing points (E1 and E2), align the larger opening with the screw heads. The lower fitting depends on the mounting method selected. Slide down until it is fully seated on the lower screws (E3 and E4), (E5 and E6) or on the metal bracket.

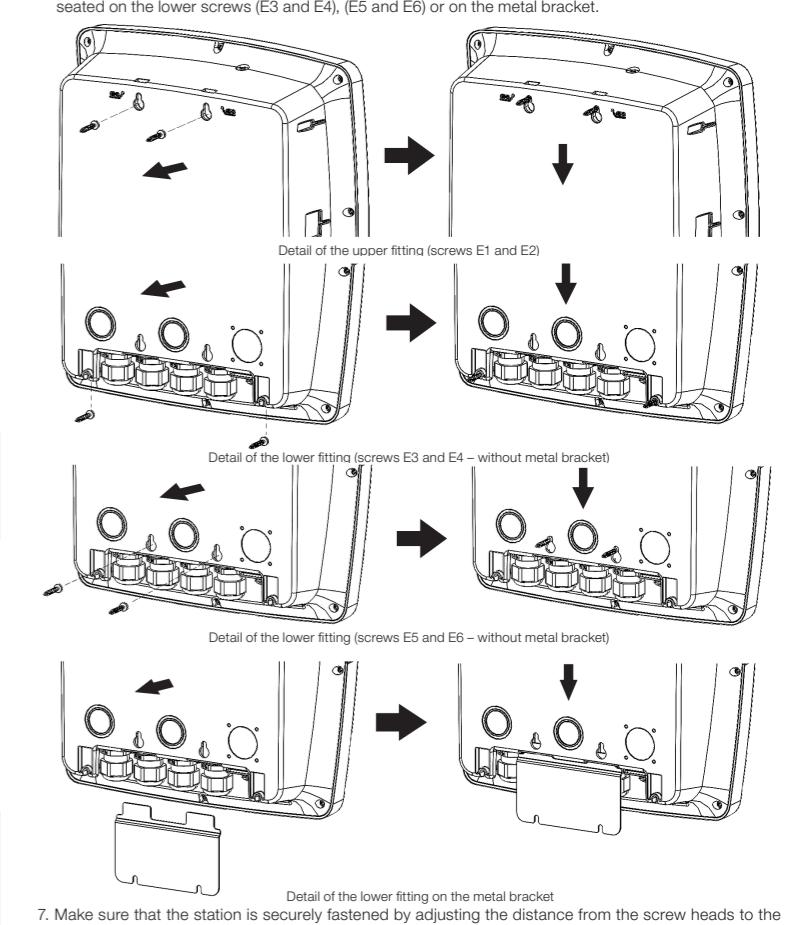

7. Make sure that the station is securely fastened by adjusting the distance from the screw heads to the wall if necessary.

5 ELECTRICAL INSTALLATION



- DANGER!**
- Make sure the supply line is disconnected before starting the connections.
 - The supply line voltage must be compatible with the WEMOB-PARKING voltage range.
 - The charging station must be connected to a protective earth (PE). Do not use the neutral for grounding, but a specific conductor. The grounding resistance must be lower than 100 Ω or lower than the maximum value defined in the applicable electrical installation standards, and the voltage between neutral and earth, lower than 10 V.
 - The WEMOB-PARKING charging station does not have a power switch (On/Off switch). The station can be switched on or off using the circuit breaker or residual current device (RCD or DR), located on the distribution board.



- ATTENTION!**
- Adaptors or conversion adaptors and cord extension sets are not allowed to be used.
 - The power and charging cables must be routed directly through the PG21 cable gland (closing area for Ø 13 to 18 mm [0.51 to 0.71 in] cable), observing a bending radius of approximately 10 times the diameter of the cable so as to avoid mechanical forces on the station.
 - Keep the cable gland thread always tight to prevent the ingress of dust and liquids into the charging station. The recommended torque for tightening the nuts is 7 to 8 Nm.
 - When flexible cables are used for the power and ground connections, it is necessary to use suitable terminals at the cable ends.
 - All electrical connections must be well tightened so that there is no risk of sparking, excessive heating or voltage drop in the circuits.
 - It is recommended to use copper conductors.

5.1 SELECTION OF THE RATED CURRENT



- ATTENTION!**
- The WEMOB-PARKING charging station is set at the factory to its maximum output current (32 A). If necessary, set the output current value.

The maximum output power of the charger is 23 kW when the station is powered with a line voltage (Phase/Phase) of 415 V (approximately 380 V +10%) (three-phase) and an output current of 32 A.

In certain electrical installations, it is not possible to use the maximum power supplied by the charging station due to power line limitations. The WEMOB-PARKING charging station allows setting the rated current from 6 to 32 A.



- NOTE!**
- The output power depends on the input voltage and output current setting.

To set the rated current, with the power supply disconnected, follow the instructions below:

- Open the upper front cover.
- Locate the dip switches on the electronic board.
- Use a small screwdriver or another suitable tool and set the keys according to Table 5.1.
- Reinstall the upper front cover.



- NOTE!**
- Details of the opening and closing of the upper and lower front covers are described in item 4.3.1 Internal Mounting on page 1.

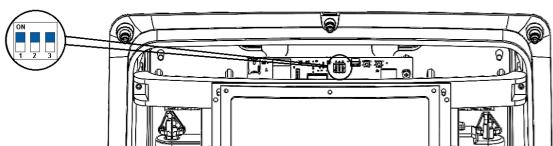


Figure 5.1: Rated current selection switches

Table 5.1: Setting of the rated current

Switch Position			Rated Current
1	2	3	
OFF	OFF	OFF	6 A
OFF	OFF	ON	8 A
OFF	ON	OFF	10 A
OFF	ON	ON	12 A
ON	OFF	OFF	16 A
ON	OFF	ON	20 A
ON	ON	OFF	24 A
ON	ON	ON	32 A



- NOTE!**
- Be careful not to damage the circuit boards or components when setting the rated current.



- DANGER!**
- The selection switches for the rated current must be set with the power supply disconnected. Setting them with the power supply connected, in addition to being dangerous, is not recognized by the system.
 - Make sure that the electric vehicle withstands high charging currents. If you are not sure, refer to the manual or manufacturer of the electric vehicle.

5.2 POWER CABLE

The charging cables of the charging station can be installed exposed (on the surface) or embedded in the wall.

For the exposed assembly, the power cable must be routed directly through the PG21 cable gland, located at the bottom of the station. The outside diameter of the cable must be within the cable gland closure area, which is 13 to 18 mm [0.51 to 0.71 in].

The cable sheath must be visible until it passes through the cable tie. Only after passing through the cable tie should the cable be stripped to connect the wiring to the terminals. Cut the connecting wires to the appropriate length. Keep them as short as possible, avoiding unnecessary lengths. The recommended torque for tightening the cable tie is 0.6 Nm.

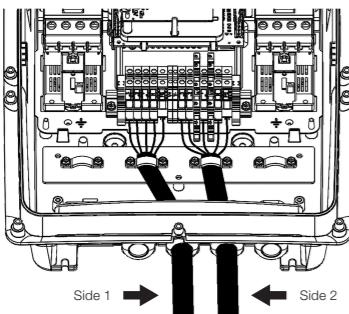


Figure 5.2: Exposed mounting of the power cables (side 1 and 2)



ATTENTION!

- If the purchased charging station has two (2) charging cables and only one side is put into operation, the connection of the power cables on side 2 is mandatory.

The entry points of the power cables for embedded mounting leave the factory closed and to open them it is necessary to use a drill with a Ø 28 mm (1 1/8") hole saw or a step drill bit.

Follow the procedures below:

- Locate the two (02) drilling points for the passage of the power cables marked on the rear base of the charging station.
- Using a drill with a Ø 28 mm (1 1/8") hole saw or a step drill bit, drill the necessary holes.



ATTENTION!

- Drill in no more than 10 mm [0.40 in], at risk of reaching and damaging internal components. Use a depth gauge.
- Make sure that the outer plastic wall is perfectly smooth and free of burrs. If any burrs remain, remove them carefully so as not to affect the sealing.
- The station has a gasket around these cable entry points. If necessary, provide an adequate (extra) seal, such silicone seal.



NOTE!

- The cable glands located at the bottom of the station can be removed and installed, if necessary, in these holes made for the passage of the power cables.




ATTENTION!

- To avoid compromising the sealing, replace the unused cable glands with the Ø 33.4 mm [1.31 in] plugs that come with the installation kit.

- The power cable must be routed directly through the holes into the charging station. The cable sheath must be visible on the inside of the station enough to ensure tightness.
- Use the cable tie to fasten the wiring. The recommended torque for tightening the cable tie is 0.6 Nm.

- Cut the connecting wires to the appropriate length. Keep them as short as possible, avoiding unnecessary lengths.

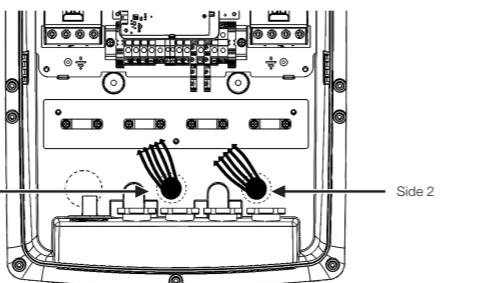

The WEMOB-PARKING charging station can be connected to single-phase, two-phase (without neutral) power lines, with a rated voltage of 110 to 220 V ($\pm 10\%$) (50/60 Hz), or three-phase with a rated line voltage of 220 to 380 V ($\pm 10\%$) (50/60 Hz).

- Single-phase (terminals L1 / N).
- Two-phase (terminals L1 / N).
- Three-phase (Terminals L1 / L2 / L3 / N).

For connection to the single-phase power line, connect the supply phase to terminal (L1) and the neutral to terminal (N). The phase voltage between terminals (L1) and (N) must be between 110 and 220 V ($\pm 10\%$).

For connection to the two-phase power line, connect one of the supply phases to terminal (L1) and the other phase to terminal (N). The phase voltage between terminals (L1) and (N) must be from 110 to 220 V ($\pm 10\%$).

In these configurations, the maximum output power of the charging station is 7.68 kW when the station is powered at 240 V (equivalent to 220 V +10%) (single-phase or two-phase) and output current of 32 A.

For connection to the three-phase power line, connect the supply phases to terminals (L1), (L2) and (L3) and the neutral to terminal (N). The line voltage between the terminals (L1 / L2 / L3) must be from 220 to 380 V ($\pm 10\%$) and the phase voltage between terminals (L1) and (N) must be from 110 to 220 V ($\pm 10\%$).



ATTENTION!

- For single-phase or two-phase connections, do not connect the remaining phases (L2 and L3).
- Whatever the wiring configuration, the charging station must be connected to a protective earth (PE).

For the 32 A rated current, it is recommended to use conductors with minimum gauges of: PHASES: 1 x 6 mm², NEUTRAL: 1 x 6 mm² and GROUND: 1 x 6 mm².

The appropriate gauge of the power cables depends on the power and distance from the distribution box or switchboard to the charging station. Observe possible correction factors for the current capacity of the cables considering the installation method, temperature, distance and voltage drop. Under certain circumstances, that may lead to an increase in the cable cross section.

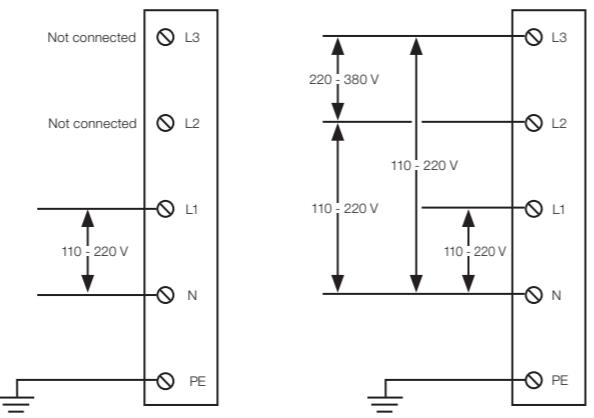


Figure 5.3: (a) and (b) Examples of single-phase or two-phase and three-phase electrical connection



ATTENTION!

- The charging station has a relay output with normally open contacts (NO) whose current must not exceed 1 A. If your electric vehicle requires ventilation during the charging process, the ventilation system must be connected to the station via terminals V1 and V2.

The connection terminals for the power, ground, varistors and fan cables have the following characteristics:

Table 5.2: Connection terminal characteristics

Terminal	Neutral (N) and Phases (L1 / L2 / L3)	Ground (PE)	Varistors (VN / VL1) and Fan (V1 / V2)
Connection capacity	Solid wire Flexible conductor AWG conductor	1.5 ... 16 mm ² 1.5 ... 10 mm ² 16 ... 6	0.5 ... 4 mm ² 1.5 ... 2.5 mm ² 26 ... 12
Cable stripping			10 mm
Tightening torque		1.2 to 1.8 Nm	0.4 to 0.6 Nm

5.3 PROTECTIVE DEVICES



ATTENTION!

- The WEMOB-PARKING charging station must be connected to a protective circuit breaker (curve C) and to a residual current device (RCD or DR) with sensitivity of 30 mA (AC) type A, exclusive for each of the charging station power circuits (side 1 and side 2).

When selecting the protective circuit breaker upstream the charging station, check the distribution panel or switchboard to identify the current available at the installation site. Under certain circumstances, as the desired power cannot be installed, the value defined for the rated charging current may have to be reduced.

Determine the rated operating current of the circuit breaker according to the data provided by the manufacturer, the desired charging current set via dip switch, and the gauge and length of the power cable.

Also take into account the derating of the circuit breaker rated current as a function of the ambient temperature in the distribution panel or switchboard.



ATTENTION!

- The circuit breaker and residual current device (RCD or DR) must be compatible with the type of installation (single-phase, two-phase or three-phase).



NOTE!

- For the output current set to 32 A, the use of WEG items is recommended:
- Single-phase circuit breaker MDWH-C40-2 40 A curve C (11422717) or Two-phase circuit breaker MDWH-C40-3 40 A curve C (11422720), with I₁₀ of 50 kA², energy limitation class 3 and short-circuit breaking capacity of 6 kA.
 - RDWH-A-30-40-2-D62 40 A/30 mA RCD type A (14763941) for single-phase or two-phase installation or RDWH-A-30-40-4-D99 40 A/30 mA RCD type A (14763992) for three-phase installation.

5.4 CHARGING CABLE

The WEMOB-PARKING charging station is supplied with a 5 m [16.40 ft] or 7 m [22.97 ft] type 2 charging cables already connected to the internal terminals of the station, suitable for the rated current of 32 A.



ATTENTION!

- Make sure that the station charging cable plug (type 2) is compatible with the socket of your electric vehicle.

To release the charging cable from the socket, press the plastic button above the socket (1) and pull the plug backwards (2).

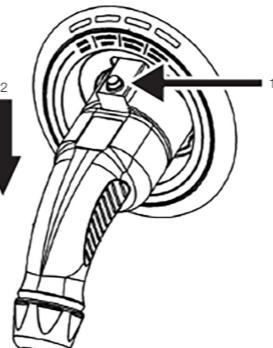


Figure 5.4: Procedure for removing the plug from the socket



NOTE!

- When the electric vehicle is completely charged, wind up the cable around the support and insert the plug into the socket on the front cover. Do not leave the charging cable on the floor.

Follow the instructions below to avoid damage to the charging cable:

- Unwind the entire charging cable before starting to use it.
- Do not allow the end of the cable (plug) to fall on the floor.
- Never connect the charging cable to an extension cable or adapter.
- Never disconnect the charging cable, either from the station or the electric vehicle, by pulling it.
- Do not pull the charging cable with excessive force.
- Make sure that the charging cable does not touch heat sources, pointed or sharp objects.
- Do not immerse the charging cable in water or other liquids.
- Do not use this product if the charging cable is worn, the insulation is damaged or dirty or shows any other signs of damage.
- A damaged charging cable can cause a short circuit, fire or electric shock.
- Protect the electric vehicle connecting plug against the ingress of liquids or foreign bodies.
- Do not use this product if the charging plug shows signs of corrosion or foreign bodies are present inside the plug.
- Do not make changes or adaptations to the plug.
- The charging cable must not cross pedestrian and/or vehicle traffic routes, where it may be stepped on or subjected to mechanical stresses (bent, stretched or pinched), which may cause pedestrian falls, damage to cables and to the charging station.

6 OPERATION

After completing the mechanical and electrical installation, the charging station is ready to go into operation. Turn on the circuit breaker and residual current device (RCD or DR) on the distribution board. When the charging station is energized, the LED will be solid GREEN, indicating that it is available to start charging. If the charging station will not be used for a long time, it is recommended to keep it turned off.



DANGER!

- Before operating the charging station, perform a visual inspection for damage. A damaged charging station must be removed from service and repaired.
- Do not allow the charging station to be operated by children or people with reduced mental or sensory abilities.



Guía de Instalación Rápida

Estación de Recarga para Vehículos Eléctricos (VE) WEMOB-PARKING G2



Documento: 10009936965 / 01

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Todos los procedimientos de seguridad descritos en esta guía de instalación rápida y en el manual de instalación y operación de la estación de recarga para vehículos eléctricos WEMOB-PARKING G2 deben ser seguidos. Los procedimientos recomendados tienen como objetivo proteger al usuario contra muerte, heridas graves y daños materiales considerables. Seguir también las normas de instalaciones eléctricas aplicables a su localidad.

1.1 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía de instalación rápida contiene las informaciones básicas necesarias para instalación, configuración y operación de la estación de recarga para vehículos eléctricos WEMOB-PARKING.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES


¡PELIGRO!

- Solamente personas con cualificación adecuada y familiaridad con la estación de recarga y equipos asociados deben planear o implementar la instalación, arranque, operación y mantenimiento de este equipo.
- Estas personas deben seguir todas las instrucciones de seguridad contenidas en esta guía, en el manual de instalación y operación y/o definidas por normas locales.
- No seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en riesgo de vida y/o daños en el equipo.
- Una estación de recarga dañada debe ser retirada de servicio y reparada. La reparación sólo debe ser realizada por el fabricante o por el representante de éste. No es permitida ninguna alteración o modificación en la estación de recarga.
- Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado a la estación de recarga para vehículos eléctricos.

1.3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Estación de recarga para vehículos eléctricos WEMOB-PARKING G2.
- Kit de instalación: (04) tornillos autorroscantes 4,8 x 38 mm, (04) tacos plásticos Ø 8 mm, (01) llave "L" torx T20, (04) anillos de goma para sellado, (01) soporte metálico de fijación, (02) tampones de goma para sellado Ø 33,4 mm.
- (02) soportes para enrollar los cables.
- Guía de instalación rápida.

1.4 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

La estación de recarga WEMOB-PARKING es suministrada embalada en caja de cartón. En la parte externa de este embalaje existe una etiqueta que describe las características principales del producto: modelo, ítem de stock WEG, número de serie, fecha de fabricación, etc.

Verifique si:

- La etiqueta de identificación corresponde al modelo comprado.
- No ocurrieron daños durante el transporte. En caso de que sea detectado algún problema, contacte inmediatamente a la transportadora.
- Si la estación de recarga WEMOB-PARKING no fuera instalada inmediatamente, manténgala dentro del embalaje cerrado y almacénela en un lugar limpio y seco, con temperatura entre -25 °C y +80 °C.

Para abrir el embalaje:

1. Coloque el embalaje sobre una mesa.
2. Abra el embalaje.
3. Retire el producto.

2 VISIÓN GENERAL

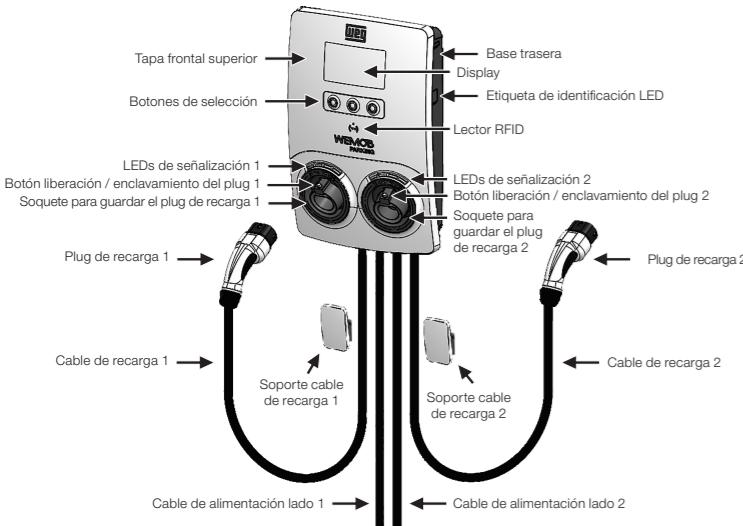


Figura 2.1: Visión general de la WEMOB-PARKING


NOTA!

- Algunos modelos de estaciones de recarga WEMOB-PARKING pueden no presentar display y botones de selección.
- Los cables de alimentación no están incluidos con el producto.

3 INSTALACIÓN

Las orientaciones y sugerencias deben ser seguidas para el correcto funcionamiento y la seguridad de personas y equipos. Los procedimientos son divididos en:

- Instalación mecánica.
- Instalación eléctrica.

4 INSTALACIÓN MECÁNICA

La estación de recarga WEMOB-PARKING fue proyectada para uso interno o externo, para fijación en pared de garaje o de estacionamiento, postes, columnas, tótems o similares. En ese sentido, es necesario garantizar algunos requisitos para protección del dispositivo en el lugar de instalación.

4.1 CONDICIONES AMBIENTALES

Los siguientes criterios deben ser considerados para selección del local de instalación adecuado:

- Para garantizar una fijación segura verifique la condición de la pared antes de instalar.
- La superficie de montaje debe ser suficientemente estable y resistente para soportar las fuerzas mecánicas.
- No instalar la estación de recarga en superficies horizontales o inclinadas.
- No instalar la estación de recarga en áreas con riesgo de inundación.
- Evitar fijación en superficie inestable, móvil o irregular.
- Evitar la fijación debajo de objetos o muebles suspendidos que puedan caer y dañarla.
- Si los tornillos y tacos incluidos en el kit de instalación no fueran los adecuados para la superficie, consiga material de fijación específica para el tipo de superficie existente.
- Determine la posición de estacionamiento del vehículo para certificarse de que el cable de recarga de la estación alcance el tomacorriente de recarga del vehículo eléctrico.
- No instale la estación de recarga próxima a vías de tráfico de pedestres y/o vehículos, en que el cable de recarga cruce estas vías.
- Si es instalada en columna, tótem, poste o similares, debe ser previsto un espacio mínimo de 1 m alrededor de la estación, de forma de permitir la circulación de los usuarios. Se recomienda prever barrera física para evitar colisión entre vehículos y la estación de recarga.

Condiciones ambientales permitidas para funcionamiento:

- Temperatura: -25 °C a 50 °C.
- Humedad relativa del aire: 5 % a 95 % sin condensación.
- Altitud máxima: 2000 m por encima del nivel del mar - condiciones nominales. Para aplicaciones superiores, consultar a WEG.

Para garantizar condiciones adecuadas de operación y mayor vida útil de la estación, deben ser cumplidos los requisitos a seguir:

- No instalar la estación en caja cerrada o próxima a aparatos que emitan calor.
- No instalar la estación en ambientes sin circulación de aire.
- Siendo posible, proteja la estación de recarga de la exposición directa de rayos solares, lluvia, humedad excesiva, brisa marina, tempestades eléctricas u otras condiciones climáticas adversas.
- No derramar agua ni otros líquidos dentro del equipo.
- Evite la exposición a gases, vapores, líquidos inflamables, explosivos o corrosivos.
- No exponer a vibración excesiva.
- No exponer la estación de recarga a polvo, partículas metálicas o aceites suspendidos en el aire.
- Evite la exposición a chorros fuertes de agua, como lavadora de alta presión, manguera de jardín, etc.
- Limpie periódicamente la parte externa de la estación, el cable y el plug de recarga.
- Efectúe la limpieza con la estación desconectada.
- Nunca efectúe la limpieza mientras el vehículo eléctrico está siendo cargado.
- Utilice solamente un paño suave y seco para limpieza.
- No utilice paños, esponjas o detergentes abrasivos.
- Si la estación de recarga estuviera muy sucia, utilice un paño levemente humedecido en agua, para remover el polvo y la suciedad acumulada.

4.2 POSICIONAMIENTO

Escoja una superficie de montaje vertical plana, suficientemente estable y resistente para soportar las fuerzas mecánicas, con un espacio libre de, como mínimo, 500 mm en las laterales y 200 mm en la parte superior de la estación de recarga, para fines de ventilación y almacenamiento del cable de recarga luego del uso. Enrolle los cables de recarga en torno de los soportes.

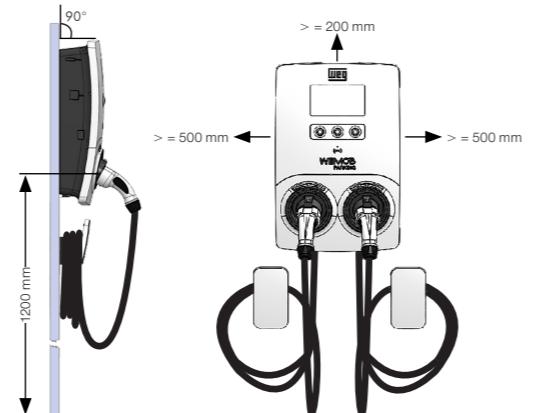


Figura 4.1: Posición de montaje y distanciamiento de la WEMOB-PARKING


NOTA!

- Recomendamos la instalación de la estación de recarga a una altura de 1,2 m, considerando la distancia del tomacorriente de carga con relación al suelo. Observe qué normas locales pueden limitar esa altura.

4.3 FIJACIÓN


ATENCIÓN!

- Antes de instalar la estación de recarga, asegúrese de que no hay cables eléctricos, electrodomésticos, caños de agua, tubería de gas u otras obstrucciones en las proximidades de los puntos de perforación.

La estación de recarga WEMOB-PARKING puede ser fijada de formas diferentes, para atender la necesidad del local de instalación. Para ambientes que requieren mayor seguridad, la estación tiene fijaciones internas (I1, I2, I3 e I4), accesibles solamente con la apertura de la tapa frontal. En los demás ambientes, la estación puede ser fijada sin la apertura de la tapa frontal, con tornillos accesibles por la parte externa (E1, E2, E3 y E4), (E1, E2, E5 y E6) o utilizando un soporte metálico (E1, E2, E7 y E8), que garantiza una mejor fijación.


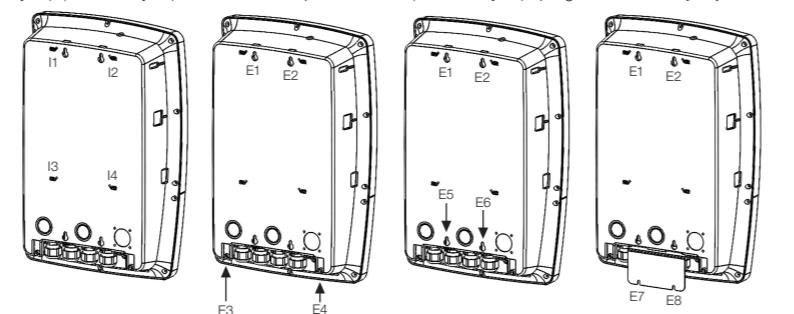


Figura 4.2: Métodos de fijación de la WEMOB-PARKING

3. Marque en la superficie los cuatro (04) orificios (I1, I2, I3 e I4), preste atención a la distancia entre los orificios, a la altura de instalación y a la nivelación. Siendo necesario utilice un nivel de burbuja de aire.

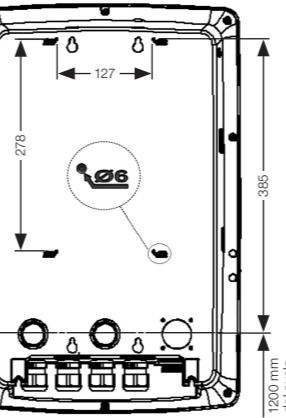


* Dimensiones en mm


4. Haga, con el auxilio de una taladradora, los cuatro (04) orificios, con una broca de diámetro Ø 8 mm.
5. Inserte los cuatro (04) tacos plásticos de diámetro Ø 8 mm en los orificios.
6. Utilizando la llave "L" torx T20, remueva los doce (12) tornillos del lado inferior de las tapas frontales superior e inferior. Inicie la retirada por la tapa superior.
7. Remueva las tapas frontales superior e inferior, tirando de ellas hacia adelante.


ATENCIÓN!


- Para retirar las tapas frontales superior e inferior, suelte antes los chicotes de cables de los botones de selección y de los LEDs de la placa de control.

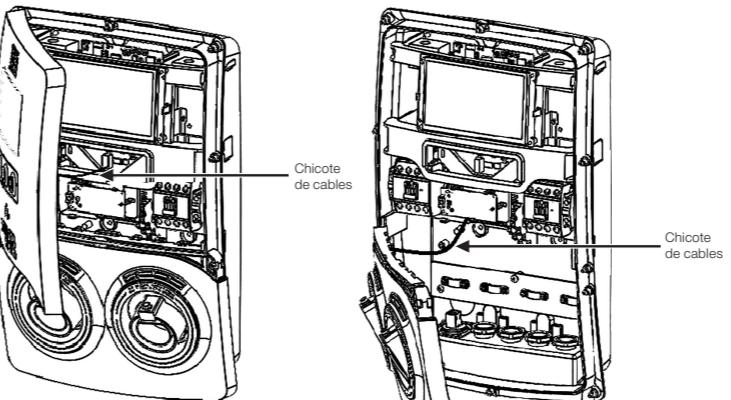

8. Coloque las tapas en un local seguro, sin riesgo de caída o sujetas a impactos.
9. Aproxime la estación de recarga a la superficie y alinee los orificios de la base trasera con los orificios en la pared.
10. Inserte los anillos de sellado en los cuatro (04) tornillos, alinee los tornillos con los orificios y apriételos.

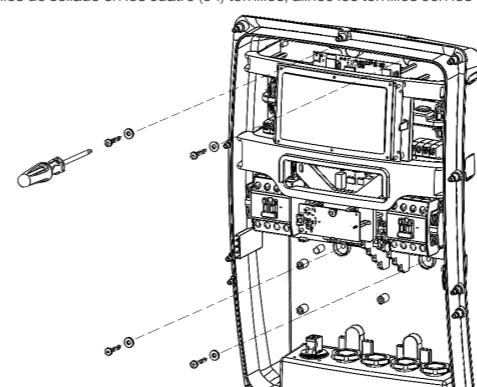

11. Una vez finalizada la fijación de la estación de recarga, instale nuevamente las tapas frontales superior e inferior. Inicie el montaje por la tapa inferior.

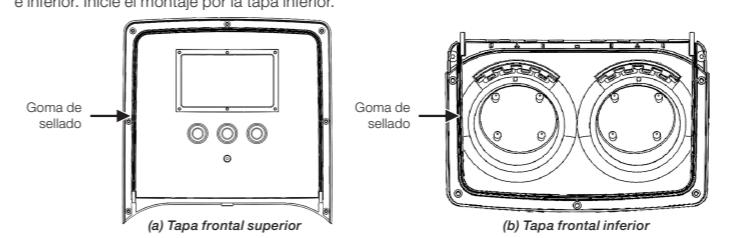


- Tenga el cuidado de no dañar las placas de circuitos o los componentes de la estación de recarga. Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática. No toque directamente los componentes o conectores.
- No apriete mucho los tornillos, bajo riesgo de dañar la parte plástica.
- La superficie de instalación debe ser completamente plana, para que no permita deformaciones.


4.3.2 Fijación Externa

La fijación por la parte externa de la estación no requiere la apertura de las tapas frontales. Seleccione uno de los tres (03) métodos de fijación presentados. Siga los procedimientos de abajo:


1. Para fijación superior, marque en la superficie los dos (02) orificios (E1 y E2).
- Para fijación inferior sin el soporte metálico, marque en la superficie los dos (02) orificios (E3 y E4) o (E5 y E6).
- Para fijación con el soporte metálico, marque los puntos E7 y E8. Preste atención a la distancia entre los orificios, a la altura de instalación y a la nivelación. Siendo necesario utilice un nivel de burbuja de aire.

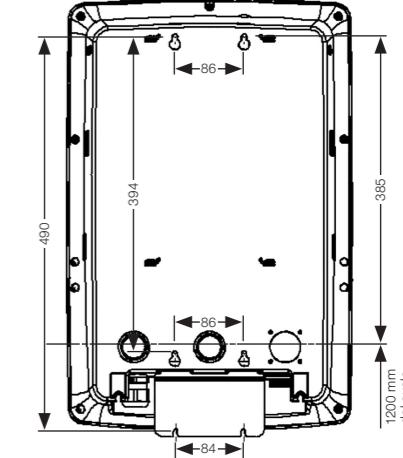

- * Dimensiones en mm
2. Haga, con el auxilio de una taladradora, los cuatro (04) orificios, con una broca de diámetro Ø 8 mm.
 3. Inserte los cuatro (04) tacos plásticos de diámetro Ø 8 mm en los orificios.
 4. Introduzca los dos (02) tornillos superiores (E1 y E2) y apriételos dejando una distancia de la cabeza del tornillo hasta la pared de 3,5 mm.
 5. Para fijación inferior sin el soporte metálico (a), introduzca los dos (02) tornillos (E3 y E4) y apriételos dejando una distancia de la cabeza del tornillo hasta la pared de 10 mm. O, introduzca los dos (02) tornillos (E5 y E6) y apriételos, dejando una distancia de la cabeza del tornillo hasta la pared de 3,5 mm (b).

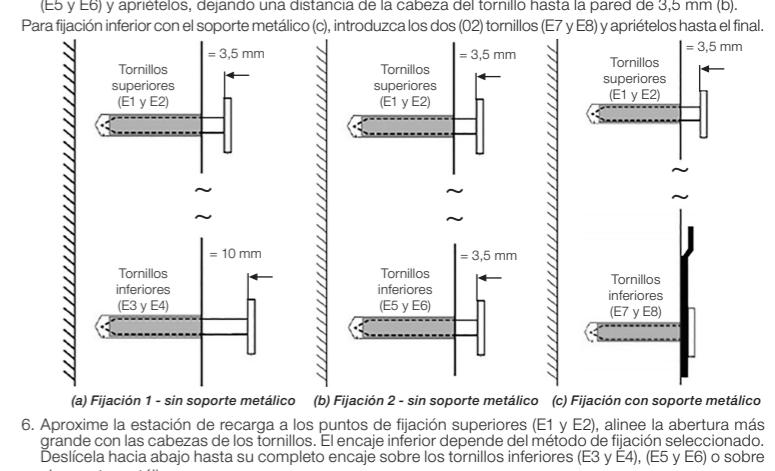

6. Aproxime la estación de recarga a los puntos de fijación superiores (E1 y E2), alinee la abertura más grande con las cabezas de los tornillos. El encaje inferior depende del método de fijación seleccionado. Deslicela hacia abajo hasta su completo encaje sobre los tornillos inferiores (E3 y E4), (E5 y E6) o sobre el soporte metálico.

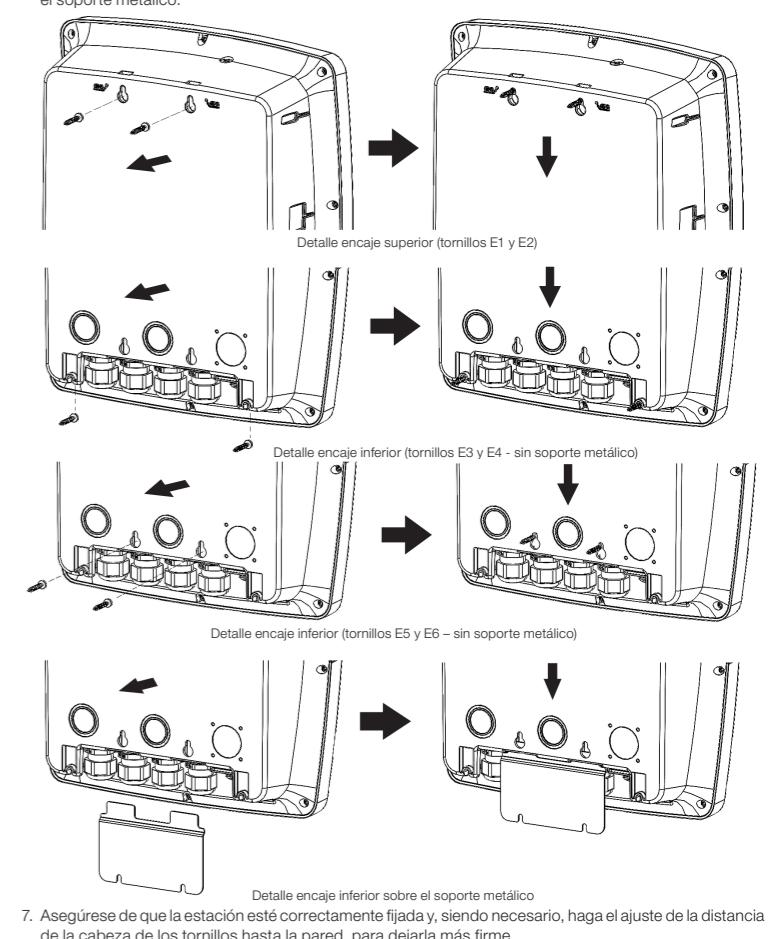

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



!PELIGRO!

- Asegúrese de que la red de alimentación esté desconectada antes de iniciar las conexiones.
- La tensión de la red de alimentación debe ser compatible con el rango de tensión de la WEMOB-PARKING.
- La estación de recarga debe ser obligatoriamente conectada a un tierra de protección (PE). Para la puesta a tierra no utilice el neutro, sino un conductor específico. La resistencia de puesta a tierra debe ser menor a 100 Ω o inferior al valor máximo definido en las normas de instalación eléctrica aplicables, y la tensión entre neutro y tierra menor a 10 V.
- La estación de recarga WEMOB-PARKING no tiene un interruptor de energía (llave Enciende/Apaga). La estación puede ser encendida o apagada a través del disyuntor o interruptor diferencial residual (RCD o DR), ubicado en el cuadro de distribución.



!ATENCIÓN!

- No pueden ser utilizados adaptadores, convertidores ni extensiones eléctricas.
- Los cables de alimentación y de recarga deben ser direccionados directamente a través del prensacables PG21 (área de cierre Ø cable 13 a 18 mm), en conformidad con un rayo de curvatura aproximado de 10 veces el diámetro del cable, para no ejercer fuerzas mecánicas sobre la estación.
- Mantenga la rosca del prensacables siempre correctamente apretada, para así evitar la entrada de polvo y de líquidos en el interior de la estación de recarga. El torque recomendado para el apriete de las tuercas es de 7 a 8 Nm.
- Cuando sean utilizados cables flexibles para las conexiones de alimentación y de puesta a tierra, será necesario utilizar terminales adecuados en las puntas de los cables.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser firmemente apretadas, de forma de que no haya riesgo de chisporro, calentamiento excesivo o caída de tensión en los circuitos.
- Se recomienda la utilización de conductores de cobre.

5.1 SELECCIÓN DE LA CORRIENTE NOMINAL



!ATENCIÓN!

- La estación de recarga WEMOB-PARKING es ajustada de fábrica para su corriente máxima de salida (32 A). En caso de que sea necesario, haga el ajuste del valor de la corriente de salida.

La potencia de salida máxima del cargador será de 23 kW, cuando la estación sea energizada con tensión de línea (Fase/Fase) de 415 V (aproximadamente 380 V + 10 %) (trifásico) y corriente de salida de 32 A.

En determinadas instalaciones eléctricas no es posible utilizar el máximo de potencia suministrada por la estación de recarga, debido a limitaciones de la red. La estación de recarga WEMOB-PARKING permite ajuste de la corriente nominal de 6 a 32 A.

Para ajuste de la corriente nominal, con la red de alimentación desconectada, siga las instrucciones de abajo:



!NOTA!

- La potencia de salida depende de la tensión de entrada y la corriente de salida establecida.

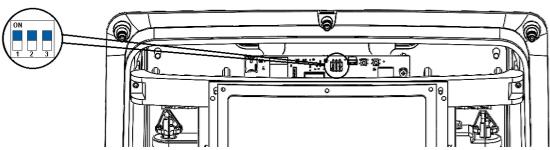


Figura 5.1: Llaves de selección de la corriente nominal

Tabla 5.1: Ajuste de la corriente nominal

Posición de las Llaves	1	2	3	Corriente Nominal
OFF	OFF	OFF	OFF	6 A
OFF	OFF	ON	ON	8 A
OFF	ON	OFF	ON	10 A
OFF	ON	ON	ON	12 A
ON	OFF	OFF	ON	16 A
ON	OFF	ON	ON	20 A
ON	ON	OFF	ON	24 A
ON	ON	ON	ON	32 A

!NOTA!

- Tenga cuidado de no dañar las placas de circuitos o los componentes durante el ajuste de la corriente nominal.



!PELIGRO!

- El ajuste de las llaves de selección de la corriente nominal debe ser realizado con la red de alimentación desconectada. El ajuste con la red de alimentación energizada, además de peligroso, no es reconocido por el sistema.
- Asegúrese de que el vehículo eléctrico sea tolerante a corrientes de recarga elevadas. En caso de dudas consulte el manual o el fabricante del vehículo eléctrico.

5.2 CABLE DE ALIMENTACIÓN

Los cables de alimentación de la estación de recarga pueden ser instalados de forma aparente (por la superficie) o embutidos en la pared.

Para el montaje aparente, el cable de alimentación debe ser direccionado directamente a través del prensacables PG21, ubicado en la parte inferior de la estación. El diámetro externo del cable debe estar dentro del área de cierre del prensacables que es de 13 a 18 mm.

El revestimiento del cable debe ser visible hasta el pasaje por la abrazadera de fijación. Sólo después del pasaje por la abrazadera de fijación, el cable deberá ser pelado, para conexión de la cableado con los bornes. Encute los cables de conexión para el largo adecuado. Manténgalos lo más cortos posible, evitando sobras innecesarias. El torque recomendado para el apriete de la abrazadera es de 0,6 Nm.

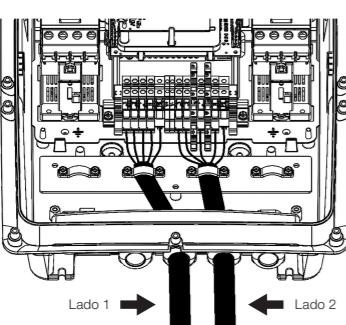


Figura 5.2: Montaje aparente de los cables de alimentación (lado 1 y 2)



!ATENCIÓN!

- Si la estación de recarga adquirida posee dos (2) cables de recarga y solamente uno de los lados se puesta en operación, es obligatoria la conexión de los cables de alimentación en el lado 2.

Los puntos de entrada de los cables de alimentación para montaje embutido, salen de fábrica cerrados, para abrirlos es necesario el uso de una taladradora con sierra vaso de diámetro Ø 28 mm (1 1/8") o una broca escalonada.

Siga los procedimientos de abajo:

- Localice los dos (02) puntos de perforación para pasaje de los cables de alimentación, demarcados en la base trasera de la estación de recarga.
- Con auxilio de una taladradora con una sierra vaso de diámetro Ø 28 mm (1 1/8") o una broca escalonada, haga los orificios necesarios.



!ATENCIÓN!

- Perfore como máximo 10 mm, bajo riesgo de alcanzar y dañar componentes internos. Utilice un límitador de profundidad.
- Asegúrese de que la pared plástica externa esté perfectamente lisa y sin rebabas. En caso de que quede alguna rebaba, remuévala cuidadosamente para no afectar el sellado.
- La estación tiene, alrededor de esos puntos de pasaje de cables, un anillo de sellado. En caso de que sea necesario, ejecute sellado (extra) adecuado, por ejemplo: sellado de silicona.



!NOTA!

- Los prensacables ubicados en la parte inferior de la estación pueden ser retirados e instalados, siendo necesario, en esos orificios hechos para pasaje de los cables de alimentación.




!ATENCIÓN!

- Para no comprometer el sellado, sustituya los prensacables no utilizados por los tampones Ø 33,4 mm que vienen con el kit de instalación.

- El cable de alimentación debe ser direccionado directamente a través de los orificios hacia el interior de la estación de recarga. El revestimiento del cable debe ser visible en la parte interna de la estación, lo suficiente para asegurar la estanqueidad.

- Utilice la abrazadera de fijación para sujetar el cableado. El torque recomendado para el apriete de la abrazadera es de 0,6 Nm.

- Acorte los cables de conexión para el largo adecuado. Manténgalos lo más cortos posible, evitando sobras innecesarias.

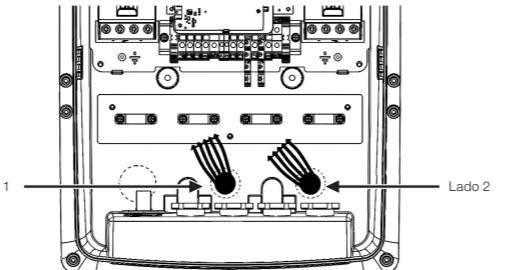

La estación de recarga WEMOB-PARKING puede ser conectada a redes eléctricas monofásicas, bifásicas (sin neutro), con tensión nominal de 110 a 220 V (± 10 %) (50/60 Hz) o trifásicas con tensión nominal de línea de 220 a 380 V (± 10 %) (50/60 Hz).

- Monofásica (Borne L1 / N).
- Bifásica (Borne L1 / N).
- Trifásica (Borne L1 / L2 / L3 / N).

Para conexión a la red eléctrica monofásica, la fase de alimentación debe ser conectada en el borne (L1) y el neutro en el borne (N). La tensión de fase entre los bornes (L1) y (N) debe ser de 110 a 220 V (± 10 %).

Para conexión a la red eléctrica bifásica, debe ser conectada una de las fases de alimentación en el borne (L1) y la otra fase en el borne (N). La tensión de línea entre los bornes (L1) y (N) debe ser de 110 a 220 V (± 10 %).

En estas configuraciones, la potencia de salida máxima de la estación de recarga es de 7,68 kW, cuando la estación sea energizada en 240 V (equivalente a 220 V + 10 %) (monofásico o bifásico) y corriente de salida de 32 A.

Para conexión a la red eléctrica trifásica, deben ser conectadas las fases de alimentación en los bornes (L1), (L2) y (L3) y el neutro conectado al borne (N). La tensión de línea entre los terminales (L1 / L2 / L3) debe ser de 220 a 380 V (± 10 %) y la tensión de fase entre los bornes (L1) y (N) debe ser de 110 a 220 V (± 10 %).



!ATENCIÓN!

- Para conexiones monofásicas o bifásicas, no conecte las fases restantes (L2 y L3).
- Se cumla sea la configuración de conexión, la estación de recarga debe ser obligatoriamente conectada a un tierra de protección (PE).

Para la corriente nominal de 32 A se recomienda utilizar conductores con calibres mínimos de: FASES: 1 x 6 mm², NEUTRO: 1 x 6 mm² y TIERRA: 1 x 6 mm².

El calibre adecuado de los conductores del cable de alimentación depende de la potencia y de la distancia de la caja de distribución, o cuadro de disyuntores, hasta la estación de recarga. Observe posibles factores de corrección de la capacidad de corriente de los cables, debido a la forma de instalación, temperatura, distancia y caída de tensión. Bajo ciertas circunstancias, eso puede llevar al aumento de la sección transversal del cable.

No conectado

No conectado

L1

110 - 220 V

N

PE

L3

L2


110 - 220 V

L1

110 - 220 V

N

PE



(a) (b)

(c)

Figura 5.3: (a) y (b) Ejemplos de conexión eléctrica monofásica o bifásica y trifásica



!ATENCIÓN!

- La estación de recarga tiene una salida a relé, con contactos normalmente abiertos (NA), cuya corriente no debe sobrepasar 1 A. Si su vehículo eléctrico requiere ventilación durante el proceso de recarga, el sistema de ventilación debe ser conectado a la estación, a través de los bornes V1 y V2.

Los bornes de conexión de los cables de alimentación, puesta a tierra, varistores y ventilador, poseen las siguientes características:

Tabla 5.2: Características de los bornes de conexión

Borne	Neutro (N) y Fases (L1 / L2 / L3)	Tierra (PE)	Varistores (VN / VL1) y Ventilador (V1 / V2)
Capacidad de conexión	Cable rígido 1,5 ... 16 mm ² Cable flexible 1,5 ... 10 mm ² Conductor AWG 16 ... 6	1,5 ... 16 mm ² 1,5 ... 10 mm ² 16 ... 8	0,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 2,5 mm ² 10 mm
Decapado del cable		12 mm	
Torque de apriete		1,2 a 1,8 Nm	0,4 a 0,6 Nm

5.3 DISPOSITOS DE PROTECCIÓN



!ATENCIÓN!

- La estación de recarga WEMOB-PARKING debe ser conectada a un disyuntor de protección (curva C) y a un interruptor diferencial residual (RCD o DR) de sensibilidad de 30 mA (CA) tipo A, exclusivos para cada uno de los circuitos de alimentación de la estación de recarga (lado 1 y lado 2).

Al seleccionar el disyuntor de protección anterior de la estación de recarga, examine el tablero de distribución o el cuadro de disyuntores, a fin de identificar la corriente disponible en el local de la instalación. Bajo ciertas circunstancias, debido a la imposibilidad de instalación de la potencia pretendida, eso puede tornar necesaria una reducción del valor predefinido de la corriente nominal de recarga.

Determine la corriente nominal de trabajo del disyuntor, de acuerdo con los datos suministrados por el fabricante, la corriente de recarga pretendida ajustada vía llave dip switch, el calibre y el largo del cable de alimentación.

También tome en consideración el factor de reducción de la corriente nominal del disyuntor, en función de la temperatura ambiente en el tablero de distribución o cuadro de disyuntores.



<h3



Guia de Instalação Rápida

Estação de Recarga para Veículos Elétricos (VE)

WEMOB-PARKING G2

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Todos os procedimentos de segurança descritos neste guia de instalação rápida e no manual de instalação e operação da estação de recarga para veículos elétricos WEMOB-PARKING G2 devem ser seguidos. Os procedimentos recomendados têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis. Seguir também as normas de instalações elétricas aplicáveis a sua localidade.

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia de instalação rápida contém as informações básicas necessárias para instalação, configuração e operação da estação de recarga para veículos elétricos WEMOB-PARKING.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



- PERIGO!**
 - Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com a estação de recarga e equipamentos associados, devem planejar ou implementar a instalação, partida, operação e manutenção deste equipamento.
 - Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste guia, no manual de instalação e operação e/ou definidas por normas locais.
 - Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento.
 - Uma estação de recarga danificada deve ser retirada de serviço e reparada. O reparo só deve ser realizado pelo fabricante ou representante deste. Não é permitida nenhuma alteração ou modificação na estação de recarga.
 - Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado à estação de recarga para veículos elétricos.

1.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Estação de recarga para veículos elétricos WEMOB-PARKING G2.
- Kit de instalação: (04) parafusos auto atarraxantes 4,8 x 38 mm, (04) buchas plásticas Ø 8 mm, (01) chave "L" torx T20, (04) anéis de vedação para vedação, (01) suporte metálico de fixação, (02) tampões de vedação para vedação Ø 33,4 mm.
- (02) suportes para enrolar os cabos.
- Guia de instalação rápida.

1.4 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

A estação de recarga WEMOB-PARKING é fornecida embalada em caixa de papelão. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta que descreve as características principais do produto: modelo, item de estoque WEG, número de série, data de fabricação, etc.

Verifique se:

- A etiqueta de identificação corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte. Caso for detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.
- Se a estação de recarga WEMOB-PARKING não for logo instalada, mantenha-a dentro da embalagem fechada e armazene em um lugar limpo e seco com temperatura entre - 25 °C e + 80 °C.

Para abrir a embalagem:

1. Coloque a embalagem sobre uma mesa.
2. Abra a embalagem.
3. Retire o produto.

2 VISÃO GERAL

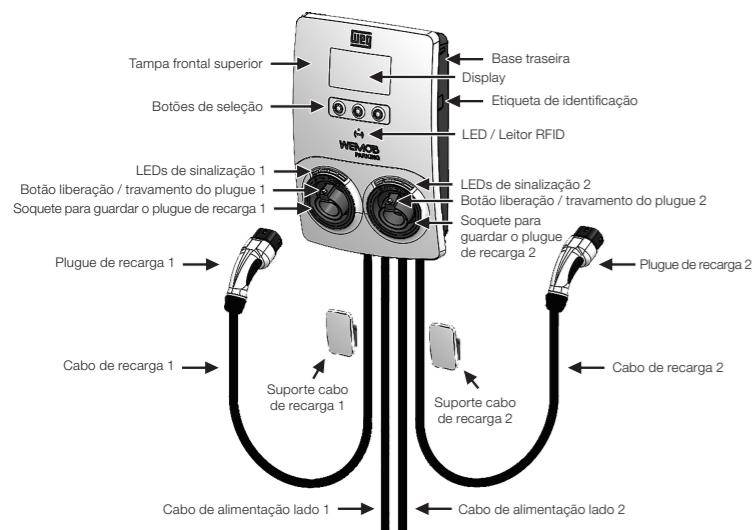


Figura 2.1: Visão geral da WEMOB-PARKING



- NOTA!**
- Alguns modelos de estações de recarga WEMOB-PARKING podem não apresentar display e botões de seleção.
 - Cabos de alimentação não acompanham o produto.

3 INSTALAÇÃO

As orientações e sugestões devem ser seguidas visando o correto funcionamento e a segurança de pessoas e equipamentos. Os procedimentos são divididos em:

- Instalação mecânica.
- Instalação elétrica.

4 INSTALAÇÃO MECÂNICA

A estação de recarga WEMOB-PARKING foi projetada para uso interno ou externo, para fixação em parede de garagem ou de estacionamento, postes, colunas, totens ou similares. Nesse sentido, é necessário garantir alguns requisitos para proteção do dispositivo no lugar de instalação.

4.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Os seguintes critérios devem ser considerados para seleção do local de instalação adequado:

- Para assegurar uma fixação segura, verifique a condição da parede antes de instalar.
- A superfície de montagem deve ser suficientemente estável e resistente para suportar as forças mecânicas.
- Não instalar a estação de recarga em superfícies horizontais ou inclinadas.
- Não instalar a estação de recarga em áreas com risco de inundação.
- Evitar fixação em superfície instável, móvel ou irregular.
- Evitar fixação abaixo de objetos ou móveis suspensos que possam cair e danificá-la.
- Se os parafusos e buchas incluídos no kit de instalação não forem os adequados para a superfície, providencie material de fixação específico para o tipo da superfície.
- Determine a posição de estacionamento do veículo para se certificar de que o cabo de recarga da estação alcance a tomada de recarga do veículo elétrico.
- Não instalar a estação de recarga próxima a vias de tráfego de pedestres e/ou veículos, em que o cabo de recarga cruze estas vias.
- Se instalada em coluna, totem, poste ou similares, deve ser previsto um espaço mínimo de 1 m em torno da estação, de forma a permitir a circulação dos usuários. Recomenda-se prever barreira física para evitar colisão entre veículos e a estação de recarga.

Condições ambientais permitidas para funcionamento:

- Temperatura: - 25 °C a 50 °C.
- Umidade relativa do ar: 5 % a 95 % sem condensação.
- Altitude máxima: 2000 m acima do nível do mar - condições nominais. Para aplicações superiores, consultar a WEG.

Para garantir condições adequadas de operação e maior vida útil da estação, devem ser observados os requisitos a seguir:

- Não instalar a estação em caixa fechada ou próxima de aparelhos que emitem calor.
- Não instalar a estação em ambientes sem circulação de ar.
- Se possível, proteja a estação de recarga da exposição direta de raios solares, chuva, umidade excessiva, maresia, tempestades elétricas ou outras condições climáticas adversas.
- Não derramar água ou outros líquidos dentro do equipamento.
- Evite a exposição a gases, vapores, líquidos inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
- Não expor a vibração excessiva.
- Nunca expor a estação de recarga a poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.
- Evite a exposição a jatos fortes de água, como lavadora de alta pressão, mangueira de jardim, etc.
- Efetue a limpeza com a estação desligada.
- Nunca efetue a limpeza enquanto o veículo elétrico é carregado.
- Utilize apenas um pano macio e seco para limpeza.
- Não utilize panos, esponjas e detergentes abrasivos.
- Não utilizar solventes ou produtos químicos.
- Se a estação de recarga estiver muito suja, utilize um pano levemente umedecido em água para remover o pó e a sujeira acumulada.

4.2 POSICIONAMENTO

Escolha uma superfície de montagem vertical plana, suficientemente estável e resistente para suportar as forças mecânicas, com um espaço livre de no mínimo 500 mm nas laterais e 200 mm na parte superior da estação de recarga, para fins de ventilação e armazenamento do cabo de recarga após o uso. Enrole os cabos de recarga em torno dos suportes de cabos.

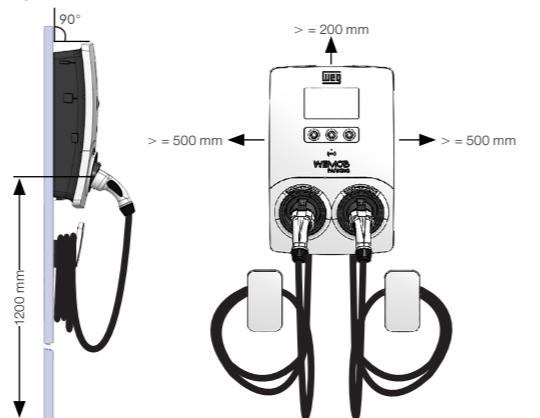


Figura 4.1: Posição de montagem e distanciamento da WEMOB-PARKING

NOTA!


- Recomendamos a instalação da estação de recarga a uma altura de 1,2 m, considerando a distância da tomada de carregamento em relação ao solo. Observe que normas locais podem limitar essa altura.

4.3 FIXAÇÃO

ATENÇÃO!

- Antes de instalar a estação de recarga, certifique-se de que não há cabos elétricos, eletrodutos, canos de água, encanamento de gás ou outras obstruções nas proximidades dos pontos de perfuração.

A estação de recarga WEMOB-PARKING pode ser fixada de formas diferentes para atender a necessidade do local de instalação. Para ambientes que requerem maior segurança, a estação possui fixações internas (I1, I2, I3 e I4), acessíveis apenas com a abertura da tampa frontal. Nos demais ambientes, a estação pode ser fixada sem a abertura da tampa frontal, com parafusos acessíveis pela parte externa (E1, E2, E3 e E4), (E1, E2, E5 e E6) ou utilizando um suporte metálico (E1, E2, E7 e E8), que garante uma melhor fixação.

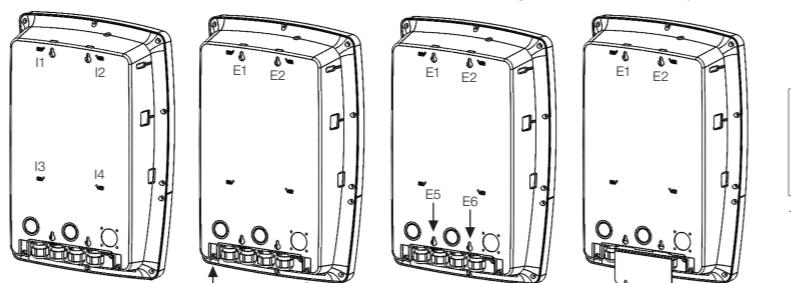

4.3.1 Fixação Interna


A fixação pela parte interna da estação requer a abertura das tampas frontais. Os pontos de fixação I1, I2, I3 e I4 saem de fábrica fechados e para abri-los é necessário o uso de uma broca de diâmetro Ø 6,0 mm. Siga os procedimentos abaixo:

1. Localize os quatro (04) pontos de furação demarcados na base traseira da estação de recarga.
2. Com auxílio de uma furadeira com broca de diâmetro Ø 6,0 mm faça os quatro (04) furos.

ATENÇÃO!

- Perfure no máximo 5 mm, sob risco de atingir e danificar componentes internos. Utilize um limitador de profundidade.
- Certifique-se que a parede plástica interna esteja perfeitamente lisa e sem rebarbas. Caso tique alguma rebarba, remova cuidadosamente para não afetar a vedação.

3. Marque na superfície os quatro (04) furos (I1, I2, I3 e I4), atente para a distância entre os furos, a altura de instalação e nivelamento. Se necessário utilize um nível de bolha de ar.

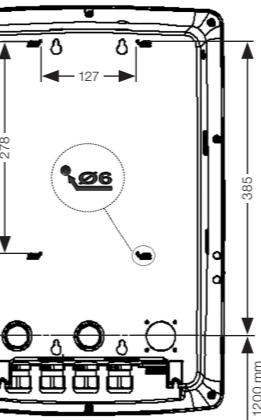

* Dimensões em mm


4. Faça, com o auxílio de uma furadeira, os quatro (04) furos com uma broca de diâmetro Ø 8 mm.
5. Insira as quatro (04) buchas plásticas de diâmetro Ø 8 mm nos furos.
6. Utilizando a chave "L" torx T20, remova os doze (12) parafusos no lado inferior das tampas frontais superior e inferior. Inicie a retirada pela tampa superior.

7. Remova as tampas frontais superior e inferior puxando-as para frente.



ATENÇÃO!



- Para retirar as tampas frontais superior e inferior, solte antes os chicotes de cabos dos botões de seleção e dos LEDs da placa de controle.

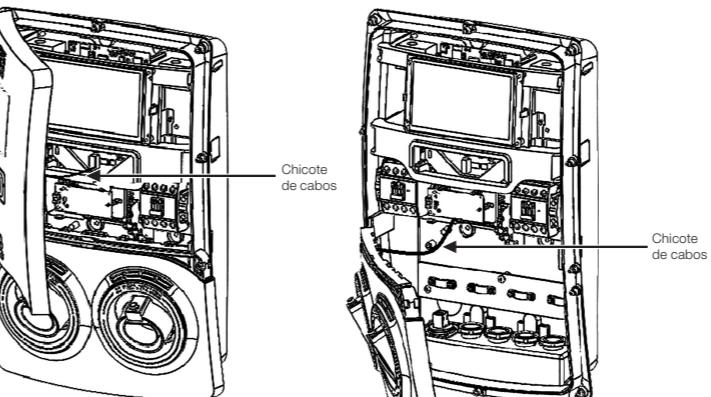



8. Coloque as tampas em um local seguro, sem risco de queda ou sujeira a impactos.

9. Aproxime a estação de recarga da superfície e alinhe os furos da base traseira com os furos na parede.

10. Insira os anéis de vedação nos quatro (04) parafusos, alinhe os parafusos com os furos e aperte-os.

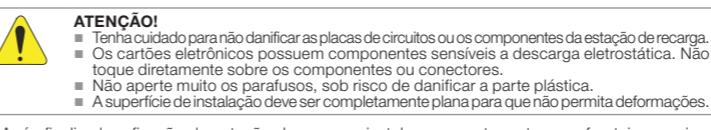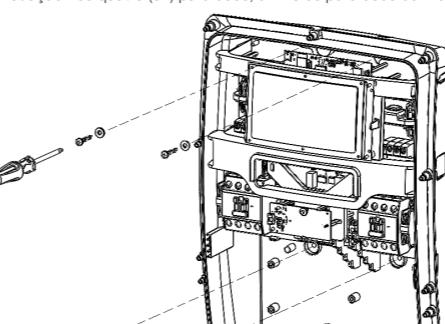

11. Após finalizada a fixação da estação de recarga, instale novamente as tampas frontais superior e inferior. Inicie a montagem pela tampa inferior.

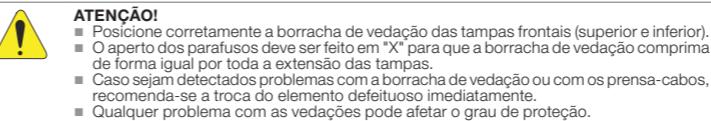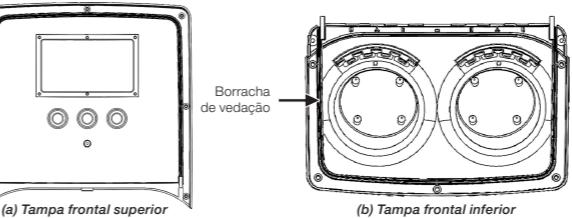


ATENÇÃO!

- Posicione corretamente a borracha de vedação das tampas frontais (superior e inferior).
- O aperto dos parafusos deve ser feito em "X" para que a borracha de vedação comprima de forma igual por toda a extensão das tampas.
- Caso sejam detectados problemas com a borracha de vedação ou com os prensa-cabos, recomenda-se a troca do elemento defeituoso imediatamente.
- Qualquer problema com as vedações pode afetar o grau de proteção.

4.3.2 Fixação Externa

A fixação pela parte externa da estação não requer a abertura das tampas frontais. Selecione um dos três (03) métodos de fixação apresentados. Siga os procedimentos abaixo:

1. Para fixação superior marque na superfície os dois (02) furos (E1 e E2).
- Para fixação inferior sem o suporte metálico, marque na superfície os dois (02) furos (E3 e E4) ou (E5 e E6).
- Para fixação com o suporte metálico, marque os pontos E7 e E8. Atente para a distância entre os furos, a altura de instalação e nivelamento. Se necessário utilize um nível de bolha de ar.


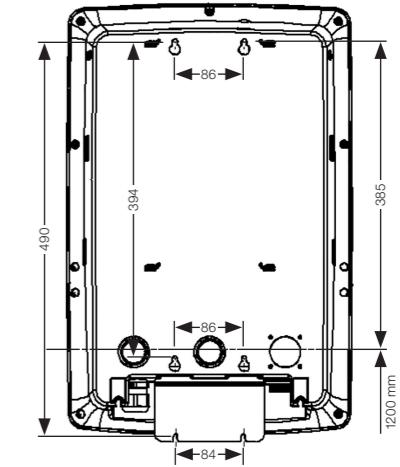


* Dimensões em mm

2. Faça, com o auxílio de uma furadeira, os quatro (04) furos com uma broca de diâmetro Ø 8 mm.
3. Insira as quatro (04) buchas plásticas de diâmetro Ø 8 mm nos furos.
4. Introduza os dois (02) parafusos superiores (E1 e E2) e aperte-os deixando uma distância da cabeça do parafuso até a parede de 3,5 mm.

5. Para fixação inferior sem o suporte metálico (a), introduza os dois (02) parafusos (E3 e E4) e aperte-os deixando uma distância da cabeça do parafuso até a parede 10 mm. Ou, introduza os dois (02) parafusos (E5 e E6) e aperte-os deixando uma distância da cabeça do parafuso até a parede de 3,5 mm (b).

Para fixação inferior com o suporte metálico (c), introduza os dois (02) parafusos (E7 e E8) e aperte-os até o final.

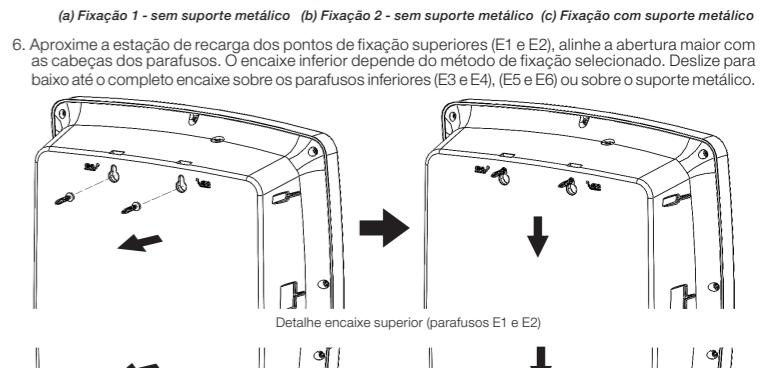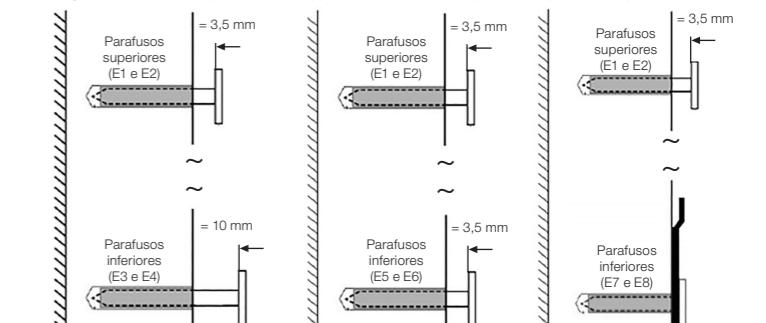

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA



PERIGO!

- Certifique-se que a rede de alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.
- A tensão da rede de alimentação deve ser compatível com a faixa de tensão da WEMOB-PARKING.
- A estação de recarga deve ser obrigatoriamente ligada a um terra de proteção (PE). Para aterramento não utilize o neutro e sim um condutor específico. A resistência de aterramento deve ser menor que 100 Ω ou inferior ao valor máximo definido nas normas de instalação elétrica aplicáveis e a tensão entre neutro e terra menor que 10 V.
- A estação de recarga WEMOB-PARKING não possui um interruptor de energia (chave Liga / Desliga). A estação pode ser ligada ou desligada através do disjuntor ou interruptor diferencial residual (RCD ou DR), localizado no quadro de distribuição.



ATENÇÃO!

- Adaptadores, conversores ou extensões elétricas não podem ser utilizados.
- Os cabos de alimentação e de recarga devem ser direcionados diretamente através do prensa-cabos PG21 (área de fechamento Ø cabo 13 a 18 mm), em conformidade com um raio de curvatura aproximado de 10 vezes o diâmetro do cabo, para não exercer forças mecânicas sobre a estação.
- Mantenha a rosca do prensa-cabos sempre bem apertada para evitar a entrada de poeira e de líquidos no interior da estação de recarga. O torque recomendado para o aperto das porcas é de 7 a 8 Nm.
- Quando forem utilizados cabos flexíveis para as conexões de alimentação e aterrimento, é necessário utilizar terminais adequados nas pontas dos cabos.
- Todas as conexões elétricas devem ser firmemente apertadas de forma a não haver risco de falso-cabeamento, aquecimento excessivo ou queda de tensão nos circuitos.
- Recomenda-se a utilização de condutores de cobre.

5.1 SELEÇÃO DA CORRENTE NOMINAL



ATENÇÃO!

- A estação de recarga WEMOB-PARKING é ajustada em fábrica para sua corrente máxima de saída (32 A). Caso for necessário, faça o ajuste do valor da corrente de saída.

A potência de saída máxima do carregador é de 23 kW quando a estação for energizada com tensão de linha (Fase/Fase) de 415 V (aproximadamente 380 V + 10 %) (trifásico) e corrente de saída de 32 A. Em determinadas instalações elétricas não é possível utilizar o máximo de potência fornecida pela estação de recarga devido a limitações da rede. A estação de recarga WEMOB-PARKING permite ajuste da corrente nominal de 6 a 32 A.



NOTA!

- A potência de saída depende da tensão de entrada e a corrente de saída ajustada.

Para ajuste da corrente nominal, com a rede de alimentação desconectada, siga as instruções abaixo:



1. Abra a tampa frontal superior.
2. Localize na parte superior da placa eletrônica as chaves dip switch.
3. Utilize uma chave de fenda pequena ou outra ferramenta adequada e ajuste as chaves conforme Tabela 5.1.
4. Instale novamente a tampa frontal superior.



NOTA!

- Detalhes da abertura e fechamento das tampas frontais superior e inferior são apresentados no item 4.3.1 Fixação Interna na página 5.

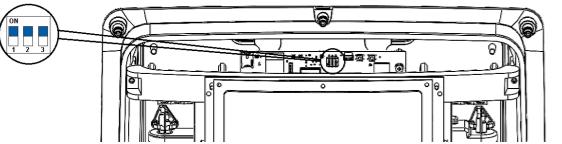


Figura 5.1: Chaves de seleção da corrente nominal

Posição das Chaves			Corrente Nominal
1	2	3	
OFF	OFF	OFF	6 A
OFF	OFF	ON	8 A
OFF	ON	OFF	10 A
OFF	ON	ON	12 A
ON	OFF	OFF	16 A
ON	OFF	ON	20 A
ON	ON	OFF	24 A
ON	ON	ON	32 A



NOTA!

- Tenha cuidado para não danificar as placas de circuitos ou os componentes durante o ajuste da corrente nominal.



PERIGO!

- O ajuste das chaves de seleção da corrente nominal deve ser realizado com a rede de alimentação desconectada. O ajuste com a rede de alimentação energizada, além de perigoso, não é reconhecido pelo sistema.
- Assegure-se que o veículo elétrico seja tolerante a correntes de recarga elevadas. Em caso de dúvidas consulte o manual ou o fabricante do veículo elétrico.

5.2 CABO DE ALIMENTAÇÃO

Os cabos de alimentação da estação de recarga podem ser instalados de forma aparente (pela superfície) ou embutidos na parede.

Para a montagem aparente, o cabo de alimentação deve ser direcionado diretamente através do prensa-cabos PG21, localizado na parte inferior da estação. O diâmetro externo do cabo deve estar dentro da área de fechamento do prensa-cabos que é de 13 a 18 mm.

O revestimento do cabo deve ser visível até a passagem pela abraçadeira de fixação. Só após a passagem pela abraçadeira de fixação o cabo deverá ser desencapado para conexão da fiação com os bornes. Encoste os fios de ligação para o comprimento adequado. Mantenha-os o mais curtos possível, evitando sobras desnecessárias. O torque recomendado para o aperto da abraçadeira é de 0,6 Nm.

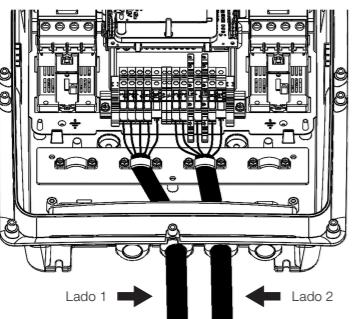


Figura 5.2: Montagem aparente dos cabos de alimentação (lado 1 e 2)



ATENÇÃO!

- Se a estação de recarga adquirida possuir dois (2) cabos de recarga e apenas um dos lados for posto em operação, é obrigatória a conexão dos cabos de alimentação no lado 2.

Os pontos de entrada dos cabos de alimentação para montagem embutida, saem de fábrica fechados e para abri-los é necessário o uso de uma furadeira com serra copo de diâmetro Ø 28 mm (1 1/8") ou uma broca escalonada.

Siga os procedimentos abaixo:

1. Localize os dois (02) pontos de furação para passagem dos cabos de alimentação demarcados na base traseira da estação de recarga.
2. Com auxílio de uma furadeira com uma serra copo de diâmetro Ø 28 mm (1 1/8") ou uma broca escalonada, faça os furos necessários.



ATENÇÃO!

- Perfurie no máximo 10 mm, sob risco de atingir e danifar componentes internos. Utilize um limitador de profundidade.
- Certifique-se que a parede plástica externa esteja perfeitamente lisa e sem rebarbas.

Caso fique alguma rebarba, remova cuidadosamente para não afetar a vedação.

A estação possui ao redor desses pontos de passagem de cabos um anel de vedação. Caso seja necessário, providencie vedação (extra) adequada, por exemplo: vedação de silicone.



NOTA!

- Os prensa-cabos localizados na parte inferior da estação podem ser retirados e instalados, se necessário, nesses furos feitos para passagem dos cabos de alimentação.




ATENÇÃO!

- Para não comprometer a vedação, substitua os prensa-cabos não utilizados pelos tampões Ø 33,4 mm que acompanham o kit de instalação.

3. O cabo de alimentação deve ser direcionado diretamente através dos furos para o interior da estação de recarga. O revestimento do cabo deve ser visível na parte interna da estação o suficiente para assegurar a estanqueidade.

4. Utilize a abraçadeira de fixação para prender a fiação. O torque recomendado para o aperto da abraçadeira é de 0,6 Nm.

5. Encorte os fios de ligação para o comprimento adequado. Mantenha-os o mais curtos possíveis, evitando sobras desnecessárias.

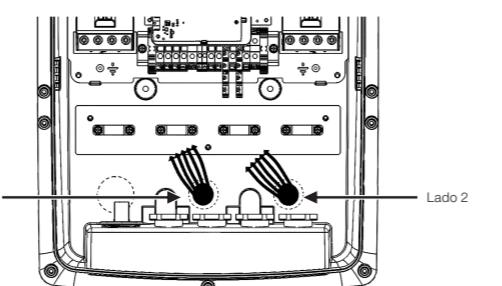

A estação de recarga WEMOB-PARKING pode ser conectada a redes elétricas monofásicas, bifásicas (sem neutro), com tensão nominal de 110 a 220 V (± 10 %) (50/60 Hz) ou trifásicas com tensão nominal de linha de 220 a 380 V (± 10 %) (50/60 Hz).

- Monofásica (Bornes L1 / N).
- Bifásica (Bornes L1 / N).
- Trifásica (Bornes L1 / L2 / L3 / N).

Para conexão à rede elétrica monofásica, deve ser ligada a fase de alimentação no borne (L1) e o neutro no borne (N). A tensão de fase entre os bornes (L1) e (N) deve ser de 110 a 220 V (± 10 %).

Para conexão à rede elétrica bifásica, deve ser ligada uma das fases de alimentação no borne (L1) e a outra fase no borne (N). A tensão de linha entre os bornes (L1) e (N) deve ser de 110 a 220 V (± 10 %).

Nestas configurações, a potência de saída máxima da estação de recarga é de 7,68 kW quando a estação for energizada em 240 V (equivalente a 220 V + 10 %) (monofásico ou bifásico) e corrente de saída de 32 A.

Para conexão à rede elétrica trifásica, devem ser ligadas as fases de alimentação nos bornes (L1), (L2) e (L3) e o neutro conectado no borne (N). A tensão de linha entre os terminais (L1 / L2 / L3) deve ser de 220 a 380 V (± 10 %) e a tensão de fase entre os bornes (L1) e (N) deve ser de 110 a 220 V (± 10 %).



ATENÇÃO!

- Para ligações monofásicas ou bifásicas, não ligue as fases restantes (L2 e L3).
- Seja qual for a configuração de ligação, a estação de recarga deve ser obrigatoriamente ligada a um terra de proteção (PE).

Para a corrente nominal de 32 A, recomenda-se utilizar condutores com bitolas mínimas de: FASES: 1 x 6 mm², NEUTRO: 1 x 6 mm² e TERRA: 1 x 6 mm².

A bitola adequada dos condutores do cabo de alimentação depende da potência e da distância da caixa de distribuição ou quadro de disjuntores até a estação de recarga. Observe possíveis fatores de correção da capacidade de corrente dos cabos em razão da forma de instalação, temperatura, distância e queda de tensão. Sob certas circunstâncias, isso pode levar ao aumento da seção transversal do cabo.

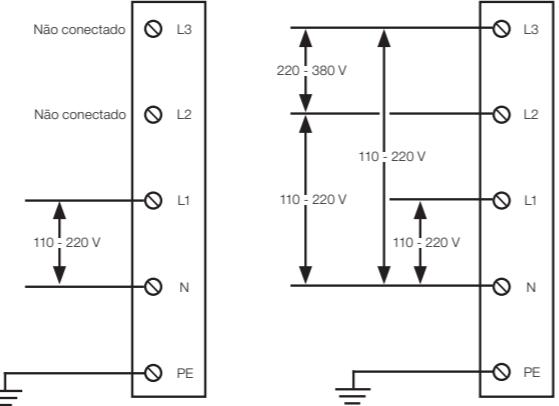


Figura 5.3: (a) e (b) Exemplos de ligação elétrica monofásica ou bifásica e trifásica



ATENÇÃO!

- A estação de recarga possui uma saída a relé, com contatos normalmente abertos (NA), cuja corrente não deve ultrapassar 1 A. Se seu veículo elétrico requer ventilação durante o processo de recarga, o sistema de ventilação deve ser conectado a estação através dos bornes V1 e V2.

Os bornes de conexão dos cabos de alimentação, aterrimento, varistores e ventilador, possuem as seguintes características:

Tabela 5.2: Características dos bornes de conexão

Borne	Neutro (N) e Fases (L1 / L2 / L3)	Terra (PE)	Varistores (VN / VL1) e Ventilador (V1 / V2)
Capacidade de conexão	Fio rígido 1,5 ... 16 mm ² Cabo flexível 1,5 ... 10 mm ² Condutor AWG 16 ... 6	1,5 ... 16 mm ² 1,5 ... 10 mm ² 26 ... 12	0,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 2,5 mm ² 10 mm
Decapagem do cabo		12 mm	
Torque de aperto		1,2 a 1,8 Nm	0,4 a 0,6 Nm

5.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO



ATENÇÃO!

- A estação de recarga WEMOB-PARKING deve ser conectada a um disjuntor de proteção (curva C) e a um interruptor diferencial residual (RCD ou DR) de sensibilidade de 30 mA (CA) tipo A, exclusivos para cada um dos circuitos de alimentação da estação de recarga (lado 1 e lado 2).

Ao selecionar o disjuntor de proteção a montante da estação de recarga, examine o painel de distribuição ou o quadro de disjuntores, a fim de identificar a corrente disponível no local da instalação. Sob certas circunstâncias, devido à impossibilidade de instalação da potência pretendida, isto pode tornar necessária uma redução do valor predefinido da corrente nominal de recarga.

Determine a corrente nominal de trabalho do disjuntor de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante, a corrente de recarga pretendida ajustada via chave dip switch, a bitola e o comprimento do cabo de alimentação.

Também leve em consideração o fator de redução da corrente nominal do disjuntor em função da temperatura ambiente no painel de distribuição ou quadro de disjuntores.



ATENÇÃO!

- O disjuntor e o interruptor diferencial residual (RCD ou DR) devem ser compatíveis com o tipo de instalação (monofásica, bifásica ou trifásica).



NOTA!

- Para a corrente de saída ajustada em 32 A, recomenda-se o uso dos itens WEG:
 - Disjuntor monofásico MDWH-C40 40 A curva C (11422717) ou Disjuntor bifásico MDWH-C40-2 40 A curva C (11422719) ou Disjuntor trifásico MDWH-C40-3 40 A curva C (11422720), com I_t de 50 kA_s, classe de limitação de energia 3 e capacidade de interrupção de curto-circuito de 6 kA.
 - RDWH-A-30-40-2-D62 40 A/30 mA tipo A (14763941) para instalações monofásica ou bifásica ou DRDWH-A-30-40-4-D99 40 A/30 mA tipo A (14763992) para instalação trifásica.

5.4 CABO DE RECARGA

A estação de recarga WEMOB-PARKING é fornecida com cabos de recarga tipo 2, com 5 ou 7 m de comprimento, já conectados aos bornes de ligação internos da estação de recarga, adequado para a corrente nominal de 32 A.



ATEN