

HVM.01 HIGH VOLTAGE MONITORING KIT

KIT DE SINALIZACIÓN HVM.01

BESCHREIBUNG DER SIGNALLEUCHE HVM.01

GUIA KIT SINALIZAÇÃO HVM.01

CFW-11

English / Español / Português / Deutsche

Document: 0899.5716 / 02

Electrical and Mechanical
Installation

Guía de Instalación
Mecánica y Eléctrica

Einbau
Elektrischer

Guia de Instalação
Mecânica e Elétrica

It produces luminous signals when the DC bus of the panel is energized and with a voltage higher than 50 Vdc.

Produce señales luminosas cuando el bus DC del tablero se encuentra energizado y con tensión superior a 50 Vcc.

Es werden Lichtsignale abgegeben, wenn die Spannung der Gleichspannungverteilerschiene im Schaltschrank 50 V überschreitet.


Prodúz sinais luminosas quando o barramento DC do painel está energizado e com tensão superior a 50 Vcc.

1. MECHANICAL INSTALLATION

1. INSTALACIÓN MECÁNICA

1. EINBAU

1. INSTALAÇÃO MECÂNICA

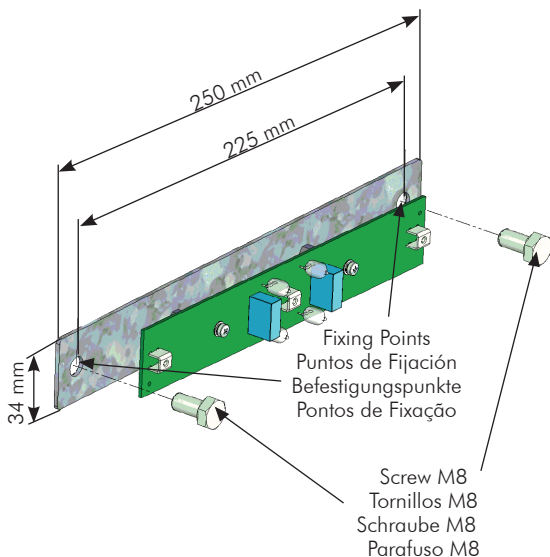


2. ELECTRICAL CONNECTION

2. CONEXIÓN ELÉCTRICA

2. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

2. CONEXÃO ELÉTRICA

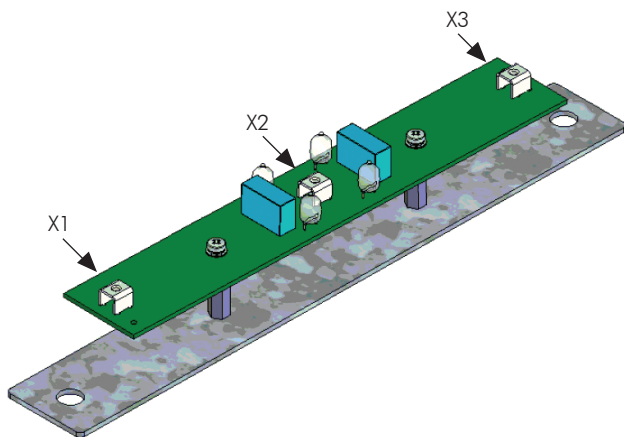

Connect / Conecte / Anschliessen / Conectar

| | |
|--------|-----|
| X1, X3 | -UD |
| X2 | +UD |



ATTENTION!
ATENCIÓN!
WARNUNG!
ATENÇÃO!

Install kit in a visible position to the user when the panel/cabinet door is open.

Instalar el kit en un local visible para el usuario no momento en que la puerta del tablero se encuentra abierta.

Das Zubehör so anbringen, das es bei geöffnetem Schaltschrank sichtbar ist.

Instalar o kit num local visível para o usuário quando o mesmo abrir a porta do painel.



ATTENTION!
ATENCIÓN!
WARNUNG!
ATENÇÃO!

Install the supplied caution label close to HVM.01 kit also in a visible position.

Instalar la etiqueta de advertencia suministrada cerca del kit HVM.01 y también en un local visible para el usuario.

Bringen Sie den Warnweis an einem sichtbaren Ort nahe des HVM.01 an.

Instalar a etiqueta de advertência fornecida próximo ao kit HVM.01, também em local visível.



10510203



www.weg.net